



# دليل الشروط الوقائية

## في المشاعر المقدسة

المديرية العامة للدفاع المدني


١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٥ م



# دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



اللهم إله العالمين  
إليك الحمد والصلوة والراتب  
لأنك أنت رب العالمين





## فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
٣	المقدمة
٤	مجال التطبيق
٥	<b>الباب الأول: المتطلبات العامة في المشاعر المقدسة</b>
٦	الأحكام والمتطلبات
٨	أنظمة الوقاية والحماية من الحرائق وسبل الهروب
٨	الطبخ والتخزين
٩	السلامة الكهربائية
١٠	<b>الباب الثاني: مشروع إسكان الحجاج بمشعرى منى ومذلفة</b>
١١	متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في المخيمات
١٢	متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في المطابخ
١٣	ضوابط الإضافات
٢٠	<b>الباب الثالث: موقع مبيت الحجاج بمشعر مذلفة</b>
٢١	متطلبات عامة
٢٢	الإنشاءات المسموح بها
٢٢	متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
٢٣	<b>الباب الرابع: مخيمات إسكان الحجاج بمشعر عرفة</b>
٢٤	متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في المخيمات
٢٩	متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في المطابخ
٣٢	أنواع المواد وأشكالها وطرق وضعها في المطابخ وأنظمة التهوية في المطابخ المؤقتة
٣٥	<b>الباب الخامس: المختصون بأعمال السلامة</b>
٣٩	<b>الباب السادس: إرشادات السلامة الوقائية</b>
٤٣	الخاتمة
٤٤	نماذج تعهدات الإضافات
٥٣	المراجع





## المقدمة

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

**(وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَا تُوكَرْ جَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ)**

تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جل اهتمامها، وتسخر كل إمكاناتها لخدمة بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعمل على تطوير مشاريع البنية التحتية، وتطوير الأنظمة الذكية، وتحديث التنظيمات والتشريعات لضمان سلامة الحجاج وراحتهم خلال فترة تواجدهم في بلاد الحرمين وخلال أدائهم فريضة الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتعمل المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج كفريق واحد في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أمنهم وسلامتهم من جميع الأخطار بما فيها أخطار الحريق واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية أرواح ومتلكات ضيوف الرحمن خلال فترة إقامتهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لذا تم إعداد هذا الدليل (دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة) الذي تضمن الشروط والمتطلبات الوقائية لسلامة الحجاج من أخطار الحريق والحالات الخطرة خلال فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف التجهيز وفترة إقامة الحجاج في كل مشعر من المشاعر المقدسة، ويتم تحديثه بشكل سنوي وفق أحدث المعايير لتلافي الملاحظات، ومواكبة التطور السريع في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي هو أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقد تضمن الباب الأول المتطلبات والأحكام العامة التي يجب تطبيقها على جميع المباني والمخيomas والأنشطة الموجودة داخل حدود المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفة)، كما تضمن الباب الثاني المتطلبات الخاصة الواجب تطبيقها في مشروع إسكان الحجاج بمشعر منى ومزدلفة، وتضمن الباب الثالث المتطلبات الخاصة بموقع مبيت الحجاج بمشعر مزدلفة، وورد في الباب الرابع المتطلبات الخاصة بإقامة المخيمات في مشعر عرفة، وحدد الباب الخامس الشروط الخاصة بمختصي السلامة الذين يجب تعينهم في موقع شركات الحجاج والمهام الموكلة لهم، واشتمل الباب السادس على إرشادات السلامة الوقائية لتوسيعه الحجاج بالتصريف السليم للسلامة من المخاطر.





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



### مجال التطبيق

يهدف دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفة) إلى توفير مستوى مناسب لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من أخطار الحرائق أو الانفجارات أو الحالات الخطرة في المباني والمنشآت والمخيمات، الجديدة أو القائمة، وكذلك توفير مستوى مناسب من السلامة لرجال الإطفاء ومستجبي الطوارئ خلال عمليات الطوارئ.

تطبق هذه الشروط على ما يلي:


١. المنشآت والمرافق والحالات التي يتم إنشاؤها داخل حدود المشاعر المقدسة.
٢. مخيمات إسكان الحجاج داخل حدود المشاعر المقدسة القائمة أو الجديدة.
٣. المنشآت والمرافق والمباني الحكومية والأهلية داخل حدود المشاعر المقدسة.





## الباب الأول

### المتطلبات العامة في المشاعر المقدسة

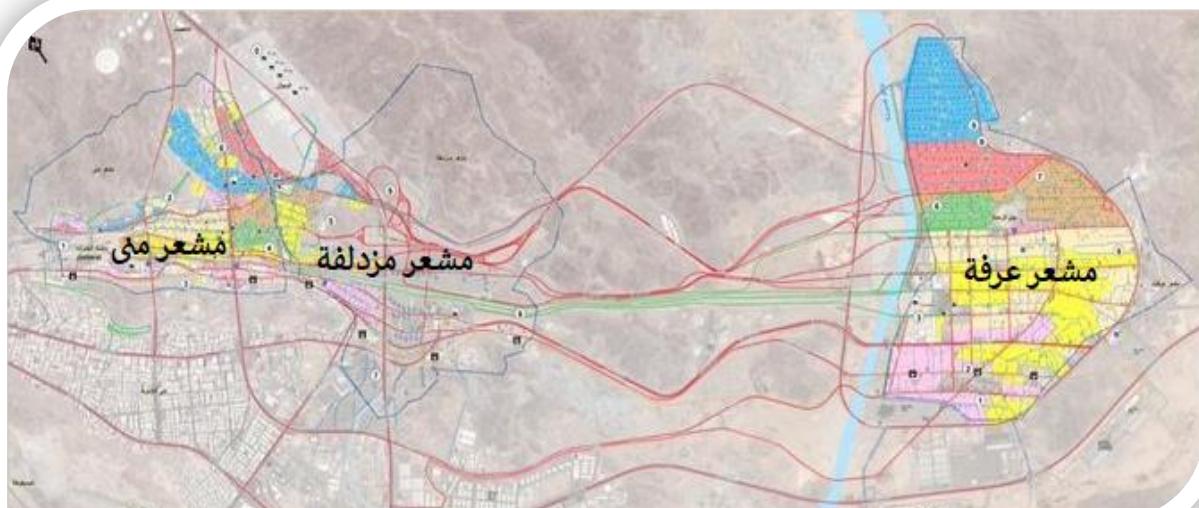



## الأحكام والمتطلبات

١. يجب أن تمثل جميع المباني والإنشاءات الواقعة داخل المشاعر المقدسة لمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801.
٢. يجب أن تمثل جميع العمليات التي تتم أثناء الإنشاء، وأثناء بناء وتجهيز المخيمات لمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801.
٣. يمنع استخدام أو حيازة الغاز البترولي المسال (LPG) في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج وذلك من بداية اليوم الأول من شهر ذي الحجة (١٢/١) وحتى نهاية اليوم الثالث عشر (١٢/١٣) من شهر ذي الحجة.
٤. يمنع بيع الحطب والفحمن في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج وذلك من بداية اليوم الأول من شهر ذي الحجة (١٢/١) وحتى نهاية اليوم الثالث عشر (١٢/١٣) من شهر ذي الحجة.
٥. يمنع بيع أو إدخال أو تخزين المواد البترولية بكل أنواعها إلى منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج وذلك من بداية اليوم الأول من شهر ذي الحجة (١٢/١) وحتى نهاية اليوم الثالث عشر (١٢/١٣) من شهر ذي الحجة إلا للجهات الحكومية بقدر ما يتطلبها الاحتياج اليومي للتشغيل ووفق متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801.
٦. تعتبر جميع المخالفات التي تقع في منطقة المشاعر المقدسة في موسم الحج خلال الفترة من بداية اليوم العشرين من شهر ذو القعده (١١/٢٠) وحتى نهاية اليوم الثالث عشر (١٢/١٣) من شهر ذي الحجة مخالفات تستوجب المعالجة والإزالة الفورية وفق الضوابط التي نصت عليها لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني.
٧. يعتبر عدم الالتزام بهذه المتطلبات من المخالفات المنصوص عليها في نظام الدفاع المدني ولوائح التنفيذية، ويُعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألف ريال عن كل مخالفة، ويحال المخالف إلى النيابة العامة في المخالفات ذات الأوصاف الجرمية.
٨. يجب على شركات حاجاج الخارج وشركات حاجاج الداخل ومقدمي خدمة الحاجاج من القطاع غير الربحي تعين مختصي سلامه بكل مكتب خدمة ميدانية ليتولوا متابعة تطبيق متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق وتنفيذ خطط الإخلاء، وفق ما تضمنه الباب الخامس من هذه المتطلبات.
٩. يجب على شركات حاجاج الخارج وشركات حاجاج الداخل ومقدمي خدمة الحاجاج من القطاع غير الربحي إعداد خطط لإخلاء المخيمات ومواجهة الحالات الطارئة من قبل مكتب (استشاري هندسي، أو فني) في مجال الوقاية والحماية من الحرائق.
١٠. يجب على العاملين في الجهات الحكومية والأهلية وفي شركات حاجاج الخارج وشركات حاجاج الداخل ومقدمي خدمة الحاجاج من القطاع غير الربحي التعاون مع مفتشي السلامة بالدفاع





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



المدني وتسهيل مهام الكشف على المنشآت والمخيomas للتأكد من تطبيق متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق.

١١. يجب على شركات حجاج الخارج وشركات حجاج الداخل ومقدمي خدمة الحجاج من القطاع غير الربحي الالتزام بأعداد الحجاج المخصص لهم وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية لكل خيمة.
١٢. يمنع إضافة أي شكل من أشكال الديكور والزينة كالشيفون والستائر والأشجار البلاستيكية أو الورقية أو المجففة بمختلف أنواعها داخل الخيام المخصصة لمبيت الحجاج.
١٣. يمنع استخدام المبidiات الحشرية بكافة أنواعها أثناء تواجد الحجاج في المخيomas.
١٤. يجب أن يتم إنهاء جميع أعمال إنشاء وتجهيز المخيomas قبل السماح بدخول الحجاج إليها.
١٥. يمنع القيام بأعمال اللحام أو قص المعادن أثناء تواجد الحجاج في المخيomas.
١٦. يمنع تكديس البضائع والسلع في المباستط والأكتشاك.
١٧. يمنع نصب الخيام التقليدية الغير مقاومة للحرائق في المشاعر المقدسة.
١٨. يمنع إضافة أي أشوعة أو سواتر غير مقاومة للحرائق.
١٩. يمنع إضافة أي إنشاءات أو مواد أو استخدامات من شأنها تعطيل أو التأثير على الاستفادة من قنوات ومجاري تصريف السيول.
  - ٢٠. يمنع تكديس الأثاث والفرش في أي موقع داخل المخيم أثناء تجهيزه.
٢١. يسمح بفرش أرضية ممرات المخيomas وأماكن توزيع الطعام، ويشترط مطابقة مواد الفرش للمتطلبات الواردة في البند (٤-٨٠٣) من الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801.





## أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسبل الهروب

١. يجب على شركات حجاج الخارج وشركات حجاج الداخل ومقدمي خدمة الحجاج من القطاع غير الربحي توفير طفایيات حريق يدوية من نوع البوودرة الجافة سعة (٦) كجم في كافة المواقع بمخيمات المشاعر المقدسة.
٢. يجب توزيع طفایيات الحريق في الممرات بطريقة يسهل الوصول إليها ولا تؤثر على اتساع الممرات ومخارج الطوارئ، ولا تعيق حركة الحجاج.
٣. يجب ألا تزيد أقصى مسافة انتقال من أي نقطة إلى طفایية حريق عن (٢٣) م، ويجب أن تثبت جميع الطفایيات على حوامل مناسبة.
٤. يمنع بأي حال من الأحوال إغلاق أبواب مخارج الطوارئ بواسطة السلاسل أو الأقفال أو الأربطة المعدنية، وفي حالة ثبوت ذلك يتتحمل عضو أو أعضاء المكتب بشركات حجاج الخارج وشركات حجاج الداخل ومقدمي خدمة الحجاج من القطاع غير الربحي ما يترتب على ذلك من مسؤولية.
٥. يسمح بإغلاق أبواب مخارج الطوارئ باستخدام الربطات البلاستيكية ليسهل فتحها في الحالات الطارئة.
٦. يمنع إعاقة مخارج وممرات الطوارئ بأي شكل من الأشكال.
٧. يمنع إعاقة استخدام حنفيات الحريق بأي شكل من الأشكال.
٨. يجب عدم السماح بالافتراس أمام مخارج الطوارئ ومداخل المخيمات وحنفيات وخراطيم الحريق.
٩. يجب عدم السماح بإيقاف السيارات داخل المخيمات أو على مداخلها أو أمام مخارج الطوارئ وحنفيات الحريق.
١٠. يجب وضع لوحات إرشادية تدل على مخارج الطوارئ وفق متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801.

## الطبخ والتخزين

١. يمنع استخدام أي وسائل للطبخ داخل المخيمات مهما كانت الظروف ويقتصر استخدامها في المطابخ المخصصة لذلك.
٢. يجب عدم السماح لغير العاملين بالمطابخ بالدخول إلى المطابخ، واتخاذ كافة الاحتياطات أثناء عملية الطبخ.
٣. يمنع تكديس النفايات القابلة للاحتراق داخل المطابخ أو في الممرات، أو في أي موقع آخر داخل المخيمات.
٤. يمنع تخزين المواد القابلة للاحتراق كالفرش والبطانيات والسجاد والورق ... إلخ داخل المخيمات.





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



٥. يجب أن يخصص للتخزين موقع يشيد من مواد غير قابلة للاحتراق، ويكون معزولاً عن الخيام وعن أماكن الخطورة.
٦. يجب أن تكون أرضية موقع التخزين من مواد غير قابلة للاحتراق.
٧. يمنع التخزين في قنوات تصريف السيول أو الممرات.
٨. يجب ألا يزيد ارتفاع الأرفف الخاصة بالتخزين عن (٢,٥) متر.
٩. يجب أن يكون التخزين بشكل مرتب ومنظماً.
١٠. يجب ترك ممرات بين الأرفف لا يقل عرضها عن (٨٠) سـم.

### السلامة الكهربائية:


١. يمنع توصيل الأجهزة الكهربائية إلى المقابس (الأفياش) بدون استخدام القوابس المخصصة لذلك.
٢. يمنع استخدام التوصيلات الكهربائية بشكل دائم للأجهزة الكهربائية الثابتة كغلايات المياه والسبحات والدفانات، أو الأجهزة ذات الاستهلاك العالي التي يزيد استهلاكها عن (٢٥٠٠) واط.
٣. يمنع تمديد أسلاك التوصيلات الكهربائية تحت الفرش أو على أرضية الممرات.
٤. يجب فصل التوصيلات والأجهزة الكهربائية الغير مستخدمة من المأخذ أثناء النوم وعند مغادرة المأوى وبعد الانتهاء من استخدامها.





## الباب الثاني

### مشروع إسكان الحجاج بمشعر منى ومزدلفة

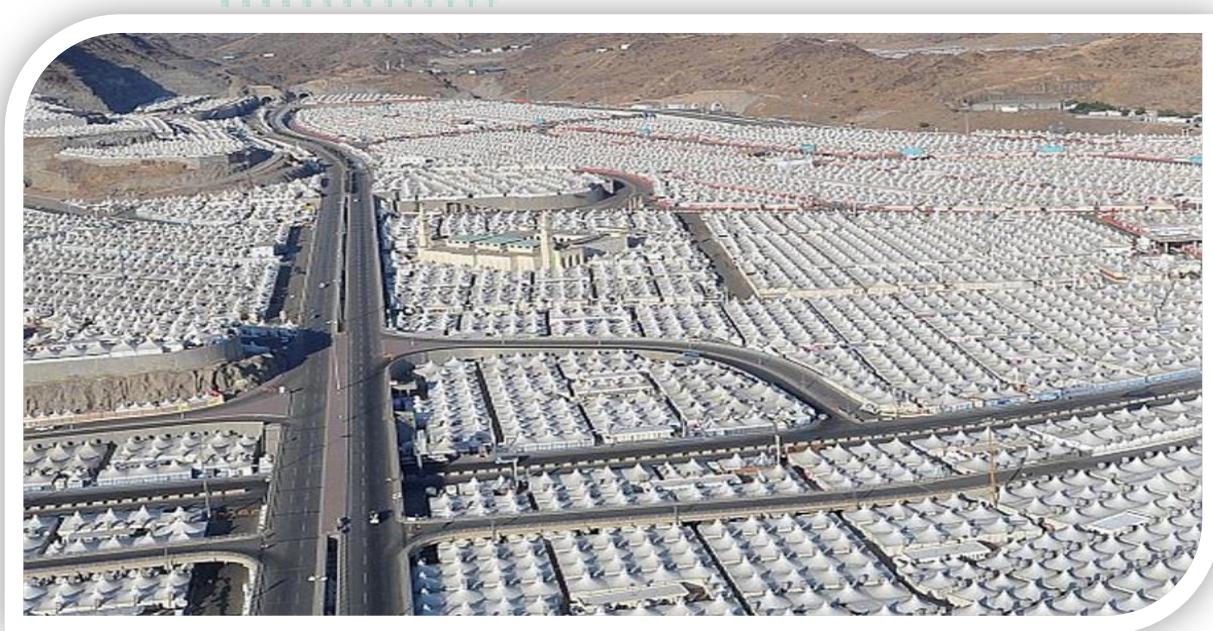



## متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في المخيمات

١. تعتبر شركات حجاج الخارج وشركات حجاج الداخل ومقدمي خدمة الحجاج من القطاع غير الربحي مسؤولة مسؤولية تامة عن المحافظة على جميع متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في الموقع المسلح لها.
٢. يمنع إغلاق محابس أنظمة الرش الآلي أو العبث بها، وفي حالة ثبوت ذلك يتحمل عضو أو أعضاء المكتب بشركات حجاج الخارج وشركات حجاج الداخل ومقدمي خدمة الحجاج من القطاع غير الربحي ما يتربت على ذلك من مسؤولية.
٣. يجب على شركات حجاج الخارج وشركات حجاج الداخل ومقدمي خدمة الحجاج من القطاع غير الربحي في حالة انطلاق أنظمة الرش الآلي إبلاغ أقرب مركز أو وحدة دفاع مدني، والتنسيق مع المسؤولين في شركة كدانة للتنمية والتطوير بشكل فوري لاستبدال رؤوس الرش التالفة.
٤. يمنع العبث بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الموجودة في المشروع؛ كطفيات الحريق وخراطيم الحريق، أو استخدامها في غير الغرض المخصصة لها.
٥. يجب التأكد من وجود طففيات الحريق في مواقعها المخصصة لها وجاهزيتها للاستخدام.
٦. يمنع إضافة أي إنشاءات أو مواد أو استخدامات من شأنها حجب أو التأثير على كفاءة أنظمة الرش الآلي أو خراطيم الحريق أو عدادات وقواطع الكهرباء.
٧. يمنع وضع أي تمديات كهربائية أو صحية بشكل ظاهر في أرضية الممرات.
٨. يمنع إضافة الأسقف المستعاربة في المخيمات الغير مطورة أياً كان نوعها وشكلها.
٩. يمنع تركيب الألواح المعدنية على السياج الخارجي للمخيمات.
١٠. يمنع استخدام ألواح الكلادينج (cladding)، أو ألواح الحديد (الشنко أو الزنك) في أي موقع من المخيمات.
١١. يمنع تركيب أبواب الحديد التي تحتوي على مواد قابلة للكسر (كالزجاج واللكسان)، أو أبواب الخشب سواءً للمداخل أو في أي موقع آخر داخل المخيمات.





## متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في المطابخ

١. يسمح باستخدام موقد الكهرباء أو موقد الكيروسين للطبخ في المطابخ الواقعة في مخيمات إسكان الحجاج بمشعرى منى ومزدلفة.
٢. يمنع إضافة أي مواد أو موقد إضافية للمطبخ دون الحصول على موافقة بذلك وفق ضوابط الإضافات الموضحة في هذه المتطلبات.
٣. يمنع إضافة أي مواد من شأنها تعطيل أو التأثير على نظام التهوية في المطبخ.
٤. يمنع استخدام أي وقود آخر غير الكيروسين للطبخ في مطابخ المشروع.
٥. يجب على شركات الحجاج التأكد بشكل يومي من عدم وجود تسربات في تمديدات الكيروسين ومماضي الطبخ قبل استخدامها.
٦. يمنع إشعال الموقد عند ملاحظة وجود تسربات للوقود أو وجود خلل في الموقد.
٧. يمنع فتح أغطية خزانات الكيروسين خارج أوقات التعبئة.
٨. يجب الحفاظ على نظافة غرفة خزانات الكيروسين والتأكد من خلوها من أي مادة قابلة للاحتراق.
٩. يجب الحفاظ على نظافة المطابخ وخلوها من بقايا الزيوت ومواد التغليف والمواد القابلة للاحتراق.
١٠. يجب إطفاء الموقد بعد انتهاء أعمال الطبخ.
١١. يمنع تخزين المواد الغذائية ومستلزمات الطبخ داخل المطابخ.





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة

### ضوابط الإضافات

#### أولاً: ضوابط عامة لجميع الإضافات:

١. يمنع إجراء أي تعديلات أو إضافات أو إزالة بالمشروع إلا بعد الحصول على الموافقة من شركة كدانة للتنمية والتطوير والجهات ذات العلاقة، وذلك حسب ما ورد في ضوابط الإضافات الموضحة في هذه المتطلبات.

٢. يجب مراجعة مركز تسليم لدى (شركة كدانة للتنمية والتطوير) عند طلب الإضافات.

٣. يجب الالتزام بالضوابط والشروط عند إضافة التجهيزات والإنشاءات التالية:

• الألواح الجبسية.

• المطابخ.

• المواضيء ودورات المياه.

• تغطية الممرات.

• تغطية المداخل.

• موقع التخزين.

• المصاعد والسلالم المتحركة.

• الخيام.

٤. يجب تقديم مخطط هندي للمخيم مطابق للواقع يتم إعداده من قبل مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق على أن يشتمل التوضيحات التالية:

• جدول الرموز.

• حدود المخيم ونوعية المجاورين من جميع الجهات (مقر أمني، مخيم حكومي، مخيم حجاج، شارع، جبل، سلالم، أنفاق، مجاري سيلو... الخ).

• اتساع الممرات وأطوالها.

• موقع مخارج الطوارئ ومسافات الانتقال.

• موقع رؤوس نظام الرش الآلي في الخيام.

• موقع صناديق وطفايات الحرائق.

• تحديد موقع الإضافة المطلوبة حسب نوعها على أن تكون كل إضافة بلون مختلف عن الأخرى.

• توضيح أعداد الخيام وأبعادها، وتحديد موقع أبواب الخيام في مواقعها الأصلية حسب التصميم الرئيسي.

• أي إضافات سابقة ترغب الشركة في إبقائها.





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة




٥. بعد الحصول على الترخيص بالإضافة يجب تثبيت صورة ملونة من المخطط على ورق بمقاس لا يقل عن (A2) على مدخل المخيم.
٦. يجب الاحتفاظ بنسخة من المخطط الموافق عليه لدى المشرف على الموقع.
٧. يجب أن تشيّد جميع الإضافات من مواد مقاومة للحريق وبنفس مقاومة مكونات المشروع.
٨. يجب ألا تؤثر الإضافات -أثناء التنفيذ وبعد الانتهاء- على أنظمة الوقاية والحماية من الحريق (أنظمة الإطفاء، ومخارج الطوارئ) ولا تعيق استخدامها.
٩. يجب على شركات حاجاج الخارج وشركات حاجاج الداخل ومقدمي خدمة الحاجاج من القطاع غير الربحي التي ترغب في تنفيذ أية إضافات التعاقد مع مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحريق للإشراف ومتابعة التنفيذ حسب المخططات والتصاميم المعتمدة.
١٠. بعد انتهاء أعمال الإضافة يجب على شركات حاجاج الخارج وشركات حاجاج الداخل ومقدمي خدمة الحاجاج من القطاع غير الربحي تقديم تقرير فني من مكتب (هندي استشاري أو فني) في مجال الوقاية والحماية من الحريق يفيد بسلامة تركيب الإضافات وفق المخططات المعتمدة.
١١. الموافقات للإضافات التي صدرت في الأعوام السابقة لنفس الموقع لا يتم قبولها واعتمادها للسنة الحالية إلا بعد تحديثها من مركز تسلیم، وعند وجود إضافات أخرى أو تعديل يجب تقديم مخططات هندسية جديدة.
١٢. إذا اتضح وجود خطورة من أي إضافة تمت الموافقة عليها فيجب إيقاف تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.






## ثانياً: ضوابط إضافة الألواح الجبسية

١. يسمح بتركيب الألواح الجبسية على السياج الخارجي للمخيمات، وفق الضوابط التالية:
  - أ- أن يتواافق التركيب مع التنظيمات المعتمدة من قبل شركة كدانة للتنمية والتطوير.
  - ب- لا يتم تركيب الألواح على المداخل الرئيسية للمخيمات، حتى وإن كانت مغلقة.
  - ت- لا يتم تركيب الألواح على أبواب مخارج الطوارئ.
  - ث- لا يتم تركيب الألواح على أجزاء السياج المقابل للممرات الطولية والعرضية داخل المخيمات.

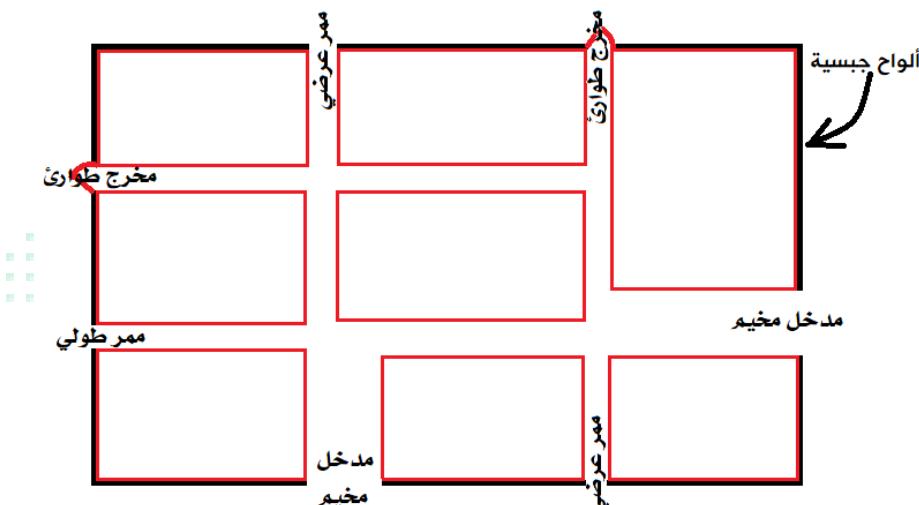

طريقة تركيب الألواح الجبسية على السياج الخارجي للمخيمات

٢. يسمح باستخدام الألواح الجبسية وما يماثلها على الحدود الخارجية لمربعات الخيام الداخلية في الخيام الغير مطورة، على ألا يكون هناك تأثيراً على التقسيم الأصلي للخيام بالمشروع، كما يتضح من الشكل التالي:

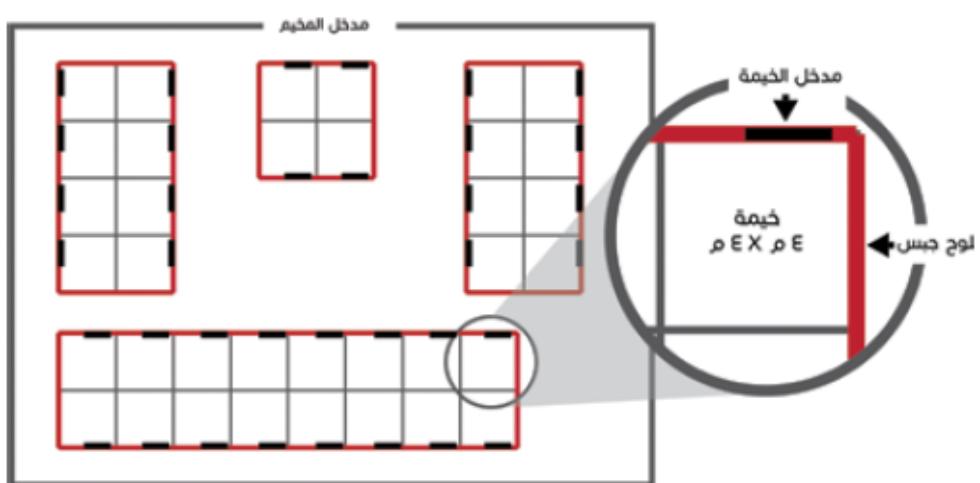

رسم هندسي يوضح شكل المخيم وتظهر الواح الجبس تحيط المربعات الداخلية





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



٣. يمنع إغلاق الممرات بالقواطع الجبسية سواءً للفصل بين المخيمات أو للفصل بين الأقسام الداخلية للمخيم الواحد.
٤. يمنع تركيب الألواح الجبسية على الفواصل الداخلية بين الخيام.
٥. يسمح بالفصل بين أقسام الرجال والنساء، وبين حملات الطوافة في المخيم الواحد بفواصل من الألواح الجبسية على ألا يؤثر ذلك على إمكانية الإخلاء بكل الاتجاهات.
٦. يسمح بإحاطة مكتب المشرفين والعيادة الطبية بالألواح الجبسية.
٧. يجب أن تكون الألواح الجبسية من النوع مقاوم للحرق، وبما يتوافق مع درجة مقاومة خيام المشروع.
٨. يجب ألا يزيد ارتفاع القواطع الجبسية عن مستوى السواتر الأساسية في المشروع.
٩. يجب المحافظة على عدد الأبواب في التصميم الأصلي وفي موقعها المعتمدة على الممرات مع توضيحها في المخطط.
١٠. يمنع تركيب الأبواب التي تفتح باتجاه الممرات في الخيام ويسمح فقط بأبواب السحب.
١١. يجب ألا ينتج عن استخدام الألواح الجبسية نهايات مغلقة (dead ends).
١٢. يجب أن تكون ألواح الجبس المستخدمة في دورات المياه والمغاسل مقاومة للرطوبة.

### ثالثاً: ضوابط إضافة المطابخ

١. يجب أن يتم إنشاء المطابخ وفق مواصفات المطابخ المعتمدة لدى شركة كدانة للتنمية والتطوير.
٢. يجب أن يتم إنشاء المطابخ من قبل الشركات المعتمدة لدى شركة كدانة للتنمية والتطوير.
٣. يسمح باستخدام موقد الكهرباء فقط.
٤. إذا كان موقع المطبخ خيمة فيجب أن يكون مجاوراً للمدخل الرئيسي للمخيم.
٥. إذا كان الموقع خيمة فيجب فصلها عن بقية الخيام بحائط من الطوب الإسمنتى بعرض لا يقل عن (٢٠) سم، وبارتفاع لا يقل عن ارتفاع العارض الأقصى للخيمة.
٦. إذا كان الموقع خارج الخيام فيتم تقديم تقرير من المكتب الهندسي يفيد بمناسبة الموقع.
٧. يجب أن يكون الموقع بعيداً عن قنوات ومجاري تصريف السيول.
٨. يجب تغطية المطبخ بنظام الرش الآلي حسب المعتمد في المشروع، على أن يتناسب نوع المرشات مع درجات الحرارة المتوقعة أثناء الطبخ.
٩. يجب تركيب أنظمة الإطفاء من قبل شركات أو مؤسسات مرخصة في مجال تركيب وصيانة أنظمة الإطفاء.
١٠. يجب ترك فتحات كافية لتهوية المطبخ على أن تكون في الجهة الخارجية للمخيم وبعيدة عن الخيام المجاورة، مع تزويده المطبخ بنظام تهوية مناسب.





### رابعاً: ضوابط إضافة المواضيء ودورات المياه

١. يجب أن يكون الموقع بعيداً عن قنوات ومجاري تصريف السيول.
٢. يجب ألا تعيق مخارج الطوارئ، ولا تؤثر على اتساع الممرات.
٣. يجب ألا تتسبب في حجب أو التأثير على أنظمة إطفاء الحريق.
٤. يجب أن تكون الأرضيات من النوع الذي لا يسمح بالانزلاق.
٥. يجب مراعاة الميوiol والمناسبات لتجنب تجمع المياه.
٦. يمنع تركيب مقابس (أفياش) بالقرب من المواضيء.
٧. يمنع وجود تمديدات كهربائية ظاهرة.

### خامساً: ضوابط تغطية أسقف الممرات

١. يجب تقييم الاحتياج إلى التغطية من قبل المكتب الهندسي، وترفق مبررات الطلب ضمن نماذج طلب الإضافة.
٢. يمنع استخدام الألواح الجبسية لتغطية أسقف الممرات.
٣. يجب ترك مسافة للتهوية بارتفاع لا يقل عن (٦٠) سم من العارض الأفقي للمخيمات.
٤. يجب ألا يزيد طول التظليل المستمر عن (٥) متر، وإذا كانت هناك حاجة لتغطية أكبر من ذلك فيجب أن يفصل بمسافة بدون تغطية بطول (١) متر بعد كل (٥) متر.
٥. يمنع إضافة مصابيح أو تمديدات كهربائية في التغطية.

### سادساً: ضوابط تغطية أسقف المداخل

١. يجب ألا يتجاوز عمق التغطية بداية أول ممر عرضي.
٢. يمنع استخدام الألواح الجبسية لتغطية أسقف المداخل.
٣. يجب ترك مسافة للتهوية بارتفاع لا يقل عن (٦٠) سم من العارض الأفقي للمخيمات.





### سابعاً: ضوابط إضافة مواقع التخزين

١. يفضل أن يكون موقع التخزين قريباً من المدخل الرئيسي أو المطبخ ولا يتصل بمخيمات إسكان الحجاج.
٢. يجب أن يكون الموقع بعيداً عن قنوات ومجاري تصريف السيول.
٣. إذا كان الموقع خيمة فيجب فصلها عن بقية الخيام ب حاجز مقاوم للحرائق لمدة لا تقل عن ساعة واحدة، وبارتفاع لا يقل عن ارتفاع العارض الأفقي للخيمة.
٤. إذا كان الموقع خارج الخيام فيتم تقديم تقرير من المكتب الهندسي يتضمن مناسبة استخدام الموقع.
٥. يجب تركيب نظام إنذار من الحرائق في المواقع التي لا يغطيها نظام الرش الآلي على أن توضع لوحة التحكم في مكتب الاستقبال وتكون خاضعة للمراقبة على مدار الساعة.
٦. يجب تركيب أنظمة الإنذار من قبل شركات أو مؤسسات مرخصة في مجال تركيب وصيانة أنظمة الإنذار.

### ثامناً: ضوابط تركيب المصاعد والسلام الكهربائية

١. يجب تقديم تقرير فني من مكتب هندسي استشاري يوضح إمكانية تركيب سلم كهربائي أو مصعد في الموقع.
٢. يجب الانتهاء من تركيب المصعد أو السلم الكهربائي قبل بداية اليوم الأول من شهر ذي الحجة.
٣. يجب تركيب المصعد أو السلم الكهربائي من قبل شركات أو مؤسسات مرخصة في مجال تركيب وصيانة المصاعد.
٤. يجب تركيب وصيانة وتشغيل المصاعد والسلام الكهربائية وفق المتطلبات الواردة في كود البناء السعودي، وتعليمات الجهة الصانعة.
٥. بعد الانتهاء من التركيب يجب تقديم تقرير من جهة فحص فنية مرخصة يفيد بسلامة تركيب السلم الكهربائي أو المصعد وجاهزيته للاستخدام.
٦. يجب تقديم عقد لصيانة المصعد أو السلم الكهربائي من قبل شركة أو مؤسسة مرخصة في مجال صيانة المصاعد.
٧. يجب تثبيت السلام الكهربائية بطريقة تمنع حركتها من مواقعها عند استخدامها وتتضمن انسيابية حركة الحجاج أثناء الصعود أو النزول.





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



٨. يجب عزل وحماية التمديدات الكهربائية والتجهيزات الميكانيكية وحمايتها من وصول تسربات المياه إليها.
٩. يجب تركيب قاطع كهربائي خاص لكل مصعد أو سلم كهربائي يتم من خلاله فصل التيار الكهربائي في الحالات الطارئة.
١٠. يجب توفير فنيين متخصصين بعدد لا يقل عن (٢) من قبل الشركة القائمة بأعمال صيانة المصعد أو السلم الكهربائي لإصلاح الأعطال حالاً أو إيقاف استخدامها في الحالات الطارئة.
١١. يجب تزويذ السلم الكهربائي بعدد (٢) قاطع إيقاف للطوارئ أحدهما عند البسطة السفلية للسلم والأخر عند البسطة العلوية.
١٢. يجب أن تكون سرعة حركة حزام الحاجز الجانبي للدرج متساوية لسرعة حركة سلم الكهربائي.
١٣. يجب اتخاذ التدابير الوقائية لمنع سقوط الأشخاص أو انحصار الأجسام في أجزاء المصعد أو السلم الكهربائي.
١٤. يجب تعين عدد (٢) موظف لكل سلم كهربائي لتنظيم صعود الحاج ونزلهم عند استخدام السلم.
١٥. يجب فصل التيار الكهربائي عن المصاعد والسلام الكهربائية عند هطول الأمطار وفي الحالات الطارئة.

### تاسعاً: ضوابط إضافة الخيام

١. يجب تقديم تقرير فني من مكتب هندسي استشاري يوضح إمكانية تركيب الخيمة في الموقع.
٢. يجب ألا ينتج عن إضافة الخيمة إغلاق مخارج وممرات الطوارئ أو حجب لأنظمة الوقاية والحماية من الحرائق.
٣. يجب أن تكون الخيمة وفق التنظيمات والمواصفات المعتمدة لخيام المشروع.
٤. يجب تغطية الخيمة بنظام الرش الآلي.
٥. يجب أن يكون لخيمة مخرجين على الأقل تؤدي إلى ممرات الطوارئ داخل المخيم.





### الباب الثالث

#### موقع مبيت الحاج بمشرع مزدلفة





## متطلبات عامة

١. يجب على شركات حجاج الخارج وشركات حجاج الداخل ومقدمي خدمة الحجاج من القطاع غير الربحي التعاقد مع مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لإعداد مخططات الموقع.
٢. يجب على شركات حجاج الخارج وشركات حجاج الداخل ومقدمي خدمة الحجاج من القطاع غير الربحي عرض مخططات الموقع على قيادة الدفاع المدني بمشروع مزدلفة قبل البدء في تنفيذ أي إنشاءات موضحاً عليها ما يلي:
  - أ. مكان ورقم المربع.
  - ب. المساحة.
  - ت. عرض الممرات.
  - ث. المخارج.
  - ج. الطرق الرئيسية المؤدية للمربع.
  - ح. الطاقة الاستيعابية للمربع.
  - خ. اسم الشركة.
  - د. أرقام الاتصال بالمسؤول عن الموقع.
  - ذ. نوع المواد الإنشائية التي ستستخدم.
  - ر. أنظمة الإطفاء (حنفيات الحرائق، وطفايات الحرائق).
  - ز. الإنشاءات قائمة.
٣. يجب تعليق لوحة عند مدخل كل مربع بمقاس لا يقل عن  $(1 \times 2)$  متر مربع تتضمن المعلومات التالية:
  - أ. رقم المربع.
  - ب. المساحة.
  - ت. عدد المخارج.
  - ث. الطاقة الاستيعابية للمربع.
  - ج. اسم الشركة.
  - ح. أرقام الاتصال بالمسؤول عن الموقع.
٤. يجب أن تكون الفواصل وأغشية الخيام المستخدمة من مادة البي في سي (PVC) المقاوم للاحتراق.





### الإنشاءات المسموح بها

١. يسمح بوضع فواصل بين المربعات على أن تكون من مواد مقاومة للحرق.
٢. يسمح بإضافة دورات المياه المتنقلة.
٣. يسمح بإنشاء عدد (٢) خيمة مخصصة لمبيت العمال، على أن تكون من مواد مقاومة للحرق.

### متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق

١. يمنع إشغال أو إعاقة الممرات الرئيسية وممرات الطوارئ.
٢. يمنع استخدام الموقع أو أي جزء منه لأغراض التخزين.
٣. يمنع الطبخ بالموقع ويكتفى بالوجبات المجهزة مسبقاً.
٤. يمنع إقامة أو تشييد مخيمات بالموقع ماعدا الخيام المخصصة للعمال.
٥. يجب تأمين طفاعة حريق يدوية من نوع البدورة الجافة سعة (٦) كجم لكل (٢٠٠) متر مربع.
٦. يجب ترك ممر لا يقل عرضه عن (٣) أمتار بين كل مربعين.
٧. يمنع إشغال أو استخدام المداخل الرئيسية للمربعات.
٨. يجب على شركات حاجاج الخارج وشركات حاجاج الداخل ومقدمي خدمة الحاجاج من القطاع غير الربحي المحافظة على حنفيات الحريق وعدم إعاقة استخدامها.
٩. يجب توفير مخارج الطوارئ بواقع (٤) مخارج لكل (٢٠٠٠) متر مربع، وإضافة مخرج إضافي لكل (١٠٠) متر مربع إضافي.
١٠. يجب إلا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن (١٨٠) سم.
١١. يجب توزيع مخارج الطوارئ على جوانب الموقع بحيث لا تزيد مسافة الانتقال من أي نقطة إلى المخرج عن (٦٠) متر.





## الباب الرابع

### مخيمات إسكان الحجاج بمشعر عرفة





## متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في المخيمات

١. يمنع إنشاء المخيمات بدون الحصول على الترخيص من قبل شركة كدانة للتنمية والتطوير (مركز الخدمات الشاملة (تسليم)).
٢. يجب عند طلب الترخيص تقديم شهادة لأغشية الخيام صادرة من جهة تقويم مطابقة مقبولة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مرفقاً معها تقرير فني يتضمن نوع الاختبار، ومعدل انتشار اللهب، ومعدل إنتاج الدخان.
٣. يجب أن يكون غشاء الخيام المستخدم من مادة (PVC) المقاوم للحريق ويتم اختباره وفق المواصفة ((method 2) NFPA 701) أو المواصفة القياسية السعودية (SASO-GSO-663).
٤. يجب وضع اسم مصنع القماش أو وكيل المصنع بالمملكة على الخيمة.
٥. تعتبر شركات حاجاج الخارج وشركات حاجاج الداخل ومقدمي خدمة الحاجاج من القطاع غير الربحي مسؤولة أمام المديرية العامة للدفاع المدني عن توفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في الموقع المسلح لها.
٦. يجب على شركات حاجاج الخارج وشركات حاجاج الداخل ومقدمي خدمة الحاجاج من القطاع غير الربحي التعاقد مع مكتب هندسي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحريق لإعداد مخططات إنشاء الخيام.
٧. يجب أن تتوافق تصاميم مخارج الطوارئ للخيام مع المتطلبات الواردة في الباب (٣١) من الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801.
٨. يمنع تنفيذ إضافات أو إجراء تعديلات ليست موضحة ضمن المخططات المعتمدة.
٩. بعد انتهاء أعمال التركيب يجب على شركات حاجاج الخارج وشركات حاجاج الداخل ومقدمي خدمة الحاجاج من القطاع غير الربحي تقديم تقرير فني من مكتب هندسي استشاري او فني في مجال الوقاية والحماية من الحريق يفيد بسلامة تركيب الخيام وفق المخططات المعتمدة.
١٠. يجب وضع لوحة على مدخل المخيم بمقاس لا يقل عن (١١ × ٢) متر مربع، تتضمن المعلومات التالية:

- أ. اسم الشركة.
- ب. عدد الخيام.
- ت. عدد طفایات الحريق.
- ث. عدد الحاجاج.

١١. يجب إنتهاء جميع أعمال إنشاء وتجهيز المخيمات قبل بداية اليوم الثامن من ذي الحجة.





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة




١٢. يجب وضع حاجز مقاوم للحرق لمدة لا تقل عن (٣٠) دقيقة بين وحدات التكييف الخارجية وأغشية الخيام.
١٣. يمنع تغطية أرضية الممرات بالفرش أو بمواد قابلة للاحتراق.
١٤. يمنع إعاقة مجاري الأمطار بالخيام أو الفرش أو أي مواد أخرى.
١٥. يجب إزالة أي أعشاب أو نفايات أو مواد قابلة للاحتراق بالقرب من المخيمات.

### اشتراطات سور المخيم

١. يسمح بإحاطة المخيم بسور من مواد مقاومة للحرق وغير موصلة للكهرباء ويسمح بتغطيتها بمادة (PVC) المقاومة للحرق.
٢. يجب تثبيت السور بشكل يمنع حركته بفعل الرياح.
٣. يجب أن يشيد السور من مواد يسهل تفكيكها عند الحالات الطارئة.
٤. يسمح بالفصل بين أقسام الرجال والنساء بسور له نفس مواصفات السور الخارجي.

### اشتراطات مدخل المخيم

١. يسمح بإقامة مدخل رئيسي (بوابه) بعرض لا يقل عن (٤) متر، وبعمق لا يزيد عن (٦) متر، وارتفاع لا يقل عن (٢) متر، كما يتضح من الشكل التالي:

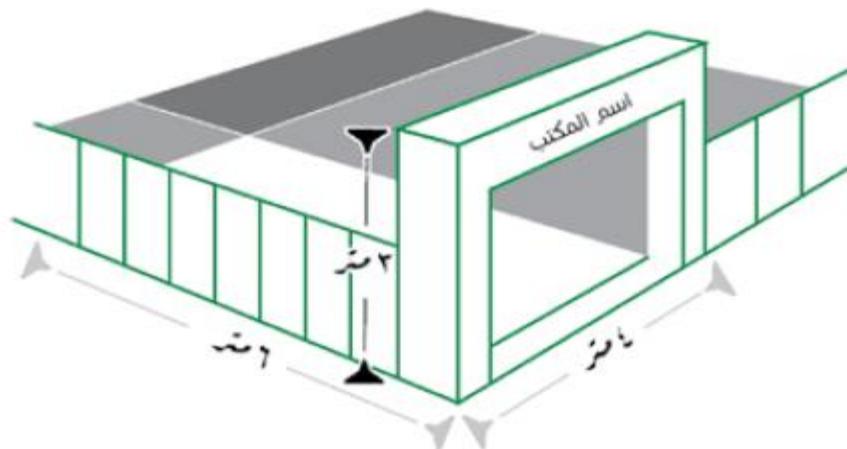


٢. يسمح بتغطية المدخل بشراع مؤقت مقاوم للحرق قابل للفك والتركيب.





## متطلبات مخارج ومرات الطوارئ

١. يجب توزيع مخارج الطوارئ على طول السور المحيط بالمخيّم من جهة الممرات أو الشوارع الرئيسية.
٢. يجب توزيع مخارج الطوارئ على امتداد الممرات الداخلية بالمخيّم.
٣. يجب ألا تقل مخارج الطوارئ الواقعة على سور المخيّم في كل مخيّم عن (٤) مخارج.
٤. يجب ألا تزيد مسافة الانتقال من أي موقع في المخيّم إلى مخرج الطوارئ الواقع على سور المخيّم أو نقطة التجمع الآمنة عن (٦٠) متر.
٥. يمنع وجود نهايات مغلقة (**dead end**) في الممرات.
٦. يجب ألا يقل اتساع الممرات التي تشكل جزءاً من مسالك الهروب بين الخيام عن (٢) متر.
٧. يجب المحافظة على الممرات خالية من العوائق ومن وسائل ثبيت الخيام.
٨. يسمح أن تكون أبواب مخارج الطوارئ الواقعة على سور المخيّم من الألواح الخشبية المعالجة بعرض صافي لا يقل عن (١٢٠) سم وارتفاع لا يقل عن (٢٢٠) سم، يركب بمفصلات من الحديد على قوائم من الخشب.
٩. يجب أن تفتح جميع أبواب الطوارئ الواقعة على سور المخيّم للخارج.
١٠. يجب أن تؤدي مخارج الطوارئ الواقعة على سور المخيّم إلى أماكن آمنة ومستوية وبعيدة عن مجاري السيول.
١١. يجب طلاء أبواب مخارج الطوارئ الواقعة على سور المخيّم باللون الأحمر.
١٢. يجب أن يكتب على الباب من الداخل عبارة (مخرج طوارئ) باللون الأبيض وباللغة العربية ولغة ساكني المخيّم.

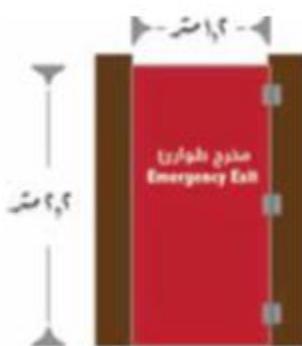




## متطلبات إنشاء الخيام

### أولاً: الخيام الصغيرة

يسمح باستخدام الخيام الصغيرة بمقاسات لا تقل عن (٤ × ٤) متر، منفردة أو متصلة بعضها البعض وفق المتطلبات التالية:

- يجب أن تكون هياكل الخيام من الحديد أو قطاعات الألمنيوم الصلبة، وترتبط ببراغي من الحديد.
- يجب أن تكون الخيام من النوع القابل للفك والتركيب.
- يجب ألا يقل وزن غشاء الخيام عن (٨٠٠) جرام/م<sup>٢</sup> بلون أبيض ومن النوع غير الشفاف (Black out).
- يجب ألا يقل ارتفاع الجدران الجانبية للخيام عن (١٨٠) سم.
- يجب تركيب الجدران الجانبية للخيام بطريقة يمكن فتحها من أي موقع عند الحاجة إلى إخلاء الخيمة.
- يجب تثبيت الخيام بشكل جيد يمنعها من السقوط.
- يمنع إضافة أي مواد أو إنشاءات قد ينتج عنها إعاقة لعمليات الإخلاء أثناء الحالات الطارئة.
- عند نصب الخيام في مجموعات متصلة يجب ألا يزيد طولها عن (٧٢) متر ولا يزيد عرضها عن (٢٤) متر.
- يجب تزويد مجموعات الخيام بمخارج طوارئ تؤدي إلى الممرات الداخلية في المخيم، ويحدد عددها واتساعها وفق ما تضمنه الباب (٣١) من الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801.

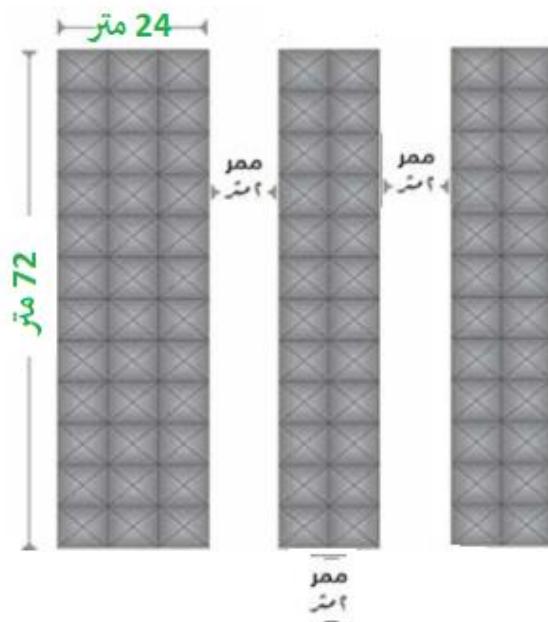



### ثانياً: الخيام الكبيرة (الصيوان)

يسمح باستخدام الخيام الكبيرة (الصيوان) وفق المتطلبات والمواصفات المعتمدة لدى شركة كدانة للتنمية والتطوير، مع الالتزام التالي:

١. ربط الهيكل الحديدي للخيمة بدائرة تأريض الكهرباء.
٢. مراعاة الموقع الطبوغرافي عند تصميم الخيمة لضمان مناسبة ارتفاع الخيمة لمقاومة قوة الرياح المتوقعة.
٣. تشيد الخيمة من مواد مقاومة للحرق.
٤. يمنع استخدام مواد غير مقاومة للحرق عند إقامة فوائل داخلية لتقسيم المساحة.
٥. عند تقسيم الخيمة يجب ألا يكون هناك إعاقة لمخارج الطوارئ أو إمكانية الإخلاء في أكثر من اتجاه.
٦. تزويد كل خيمة بمخارج طوارئ تؤدي إلى الممرات الداخلية في المخيم، ويحدد عددها واتساعها وفق ما تضمنه الباب (٣١) من الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801، ويتم حساب عدد شاغلي الخيمة على (١,٦) متر لكل شخص.
٧. توزيع مخارج الطوارئ داخل الخيمة الواحدة بحيث لا تزيد مسافة الانتقال من أي نقطة داخل الخيمة إلى أقرب مخرج عن (٢٠) متر.
٨. ألا تقل المسافة بين الخيام عن (٢) متر.
٩. إذا زادت مساحة الخيمة الواحدة عن (٨٠٠) متر مربع فيجب ألا تقل المسافة بين جدرانها الخارجية وبين أقرب خيمة أو منشأة عن (٦) متر.
١٠. إذا زادت مساحة الخيمة الواحدة عن (١٣٩٤) متر مربع فيجب ألا تقل المسافة بين جدرانها الخارجية وبين أقرب خيمة أو منشأة عن (١٥) متر.
١١. يسمح بتركيب أبواب للخيام تفتح باتجاه الخارج.





## متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في المطابخ

### أولاً: متطلبات عامة:

١. يجب أن يكون موقع المطبخ مجاوراً للبوابة الرئيسية للمخيم.
٢. يجب أن تشيّد المطابخ من مواد غير قابلة للاحتراق.
٣. يمنع وجود فتحات في جدران المطابخ من جهة الخيام.
٤. يجب أن يكون للمطبخ مخرجين تفتح أبوابهما لخارج المطبخ أحدهما رئيسي من جهة المدخل الرئيسي للمخيم والأخر في الجهة المقابلة له.
٥. يجب تزويد المطبخ بعدد (٤) طفایات حريق من نوع البودرة الجافة سعة (٦) كجم، تثبت بشكل مناسب عند المخارج.
٦. يمنع تخزين المواد القابلة للاحتراق داخل المطبخ.
٧. يمنع استغلال أي جزء من المطبخ لأي غرض غير الطبخ وتجهيز الوجبات.
٨. يمنع إخراج الجمر من المطبخ لإطفائه أو لاستخدامه في أغراض أخرى.
٩. يجب إطفاء الموقد بعد انتهاء أعمال الطبخ.

### ثانياً: متطلبات المطابخ الدائمة:

١. يجب أن تمثل المطابخ الدائمة التي تنشأ لغرض استخدامها في أكثر من موسم من مواسم الحج في مشعر عرفة إلى متطلبات كود البناء السعودي.
٢. يجب ألا تزيد مساحة المطبخ عن (١٠٠) متر مربع.
٣. يجب أن يفصل بين المطبخ والخيام بممر لا يقل عرضه عن (١) متر.
٤. يجب تركيب أغطية مطابخ (Commercial Kitchen hoods) فوق موقد الطبخ وحمايتها بنظام إطفاء وفقاً للمتطلبات الواردة في البند (٦٠٩) من الكود السعودي للحماية من الحرائق.
٥. يجب تزويد المطبخ بنظام إنذار من الحرائق وفقاً للمتطلبات الواردة في البند (٩٠٧) من الكود السعودي للحماية من الحرائق.

### ثالثاً: متطلبات المطابخ المؤقتة:

١. يسمح بإقامة المطابخ المؤقتة في مخيمات إسكان الحجاج بمشعر عرفة بمساحة لا تزيد عن (٣٥) متر مربع على النحو التالي:
  - أ. مطبخ واحد للمخيم الذي لا يزيد عدد الحجاج فيه عن (٣٠٠٠) حاج.
  - ب. مطابخين للمخيم الذي يزيد عدد الحجاج فيه عن (٣٠٠٠) ولا يزيد عن (٦٠٠٠) حاج.
  - ت. ثلاثة مطابخ للمخيم الذي يزيد عدد الحجاج فيه عن (٦٠٠٠) حاج.






## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



٢. عند الحاجة إلى إضافة مطبخ مؤقت على ما ذكر أعلاه، فيتم تقديم الطلب إلى شركة كدانة للتنمية والتطوير (مركز تسليم) مدعوماً بمبررات الطلب وإمكانية الإضافة، لاتخاذ اللازم.
٣. يجب أن تشييد المطابخ المؤقتة من مواد غير قابلة للاحتراق بارتفاع لا يقل عن (٣) متر.
٤. يجب أن يفصل بين المطابخ المؤقتة والخيام بممر لا يقل عرضه عن (٣) متر.

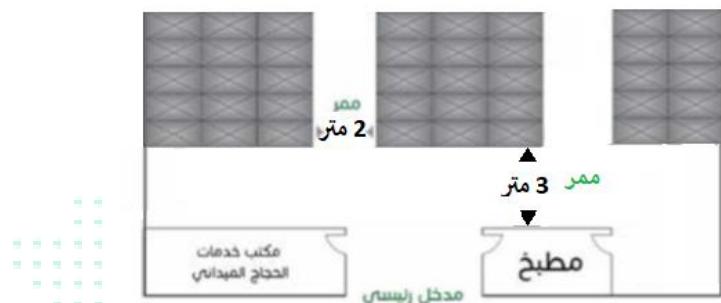

٥. يجب ترك فتحات للتهوية لا يقل ارتفاعها عن (٧٠) سم في أعلى الهوائيات الغير مطلة على الخيام، ويسمح بتغطيتها بشبكة من الحديد.
٦. يجب تزويد المطبخ المؤقت بمراوح شفط ترکب في الجهات المطلة على الشارع لمنع تكدس الأبخرة والدخان داخل المطبخ.
٧. يجب تزويد كل مطبخ مؤقت بعدد (٤) طفایات حريق من نوع البويرة الجافة سعة (٦) كجم، تثبت بشكل مناسب عند المخارج.
٨. يجب إبقاء فتحات التهوية ومراوح شفط الدخان مفتوحة خلال عمليات الطبخ.
٩. يجب إيقاف عملية الطبخ وإطفاء الموقد بشكل فوري في حالة هبوب الرياح القوية.

## متطلبات نقل وتخزين الحطب والفحمر

### أولاً : نقل الحطب والفحمر

١. يسمح بنقل الحطب والفحمر إلى المخيمات من بداية اليوم السابع وحتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة.
٢. يمنع وقوف سيارات نقل الفحم والحبوب بشكل يعيق مداخل ومخارج المخيمات.
٣. يجب على سيارات نقل الفحم والحبوب مغادرة المشعر بعد الانتهاء من تفريغ حمولتها.





### ثانياً : التخزين


١. يجب تخصيص موقع مناسب لتخزين الحطب والفحمر، ويفضل ان يكون قريباً من المطبخ.
٢. يجب أن يفصل بين موقع التخزين وبين المطبخ وبين الخيام بممر لا يقل عرضه عن (٣) متر.
٣. يجب تخزين الحطب والفحمر داخل غرفة تشييد جدرانها من الطوب الاسمنتى.
٤. يجب تغطية سقف غرفة التخزين، ويسمح بتغطيتها بصفائح من الحديد (الشنکو).
٥. يجب أن يكون لغرفة التخزين باب من الحديد بقفل يكون مفتاحه لدى مختص السلامة بالمخيم.
٦. يمنع تخزين أي مواد أخرى في غرفة التخزين غير الحطب والفحمر.
٧. يجب تخزين الحطب على هيئة حزم صغيرة أو في أكياس بطريقة منتظمة.
٨. يجب وضع طفایة حریق من نوع البودرة الجافة سعة (٦) كجم عند باب غرفة التخزين.





## أنواع الموقد وأشكالها

### و طرق وضعها في المطابخ وأنظمة التهوية في المطابخ المؤقتة

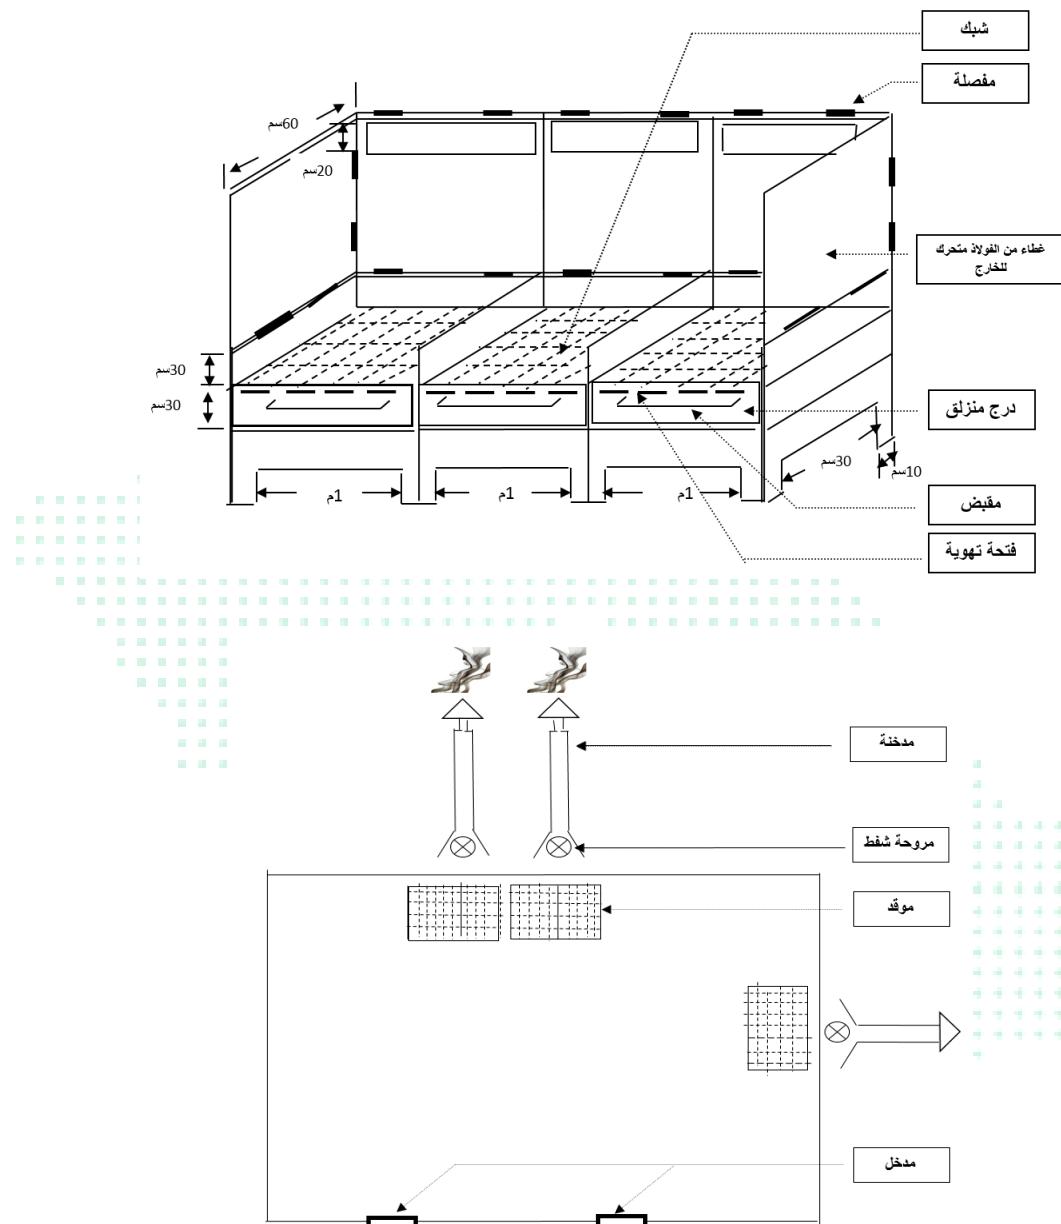


موقد الفحم





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة

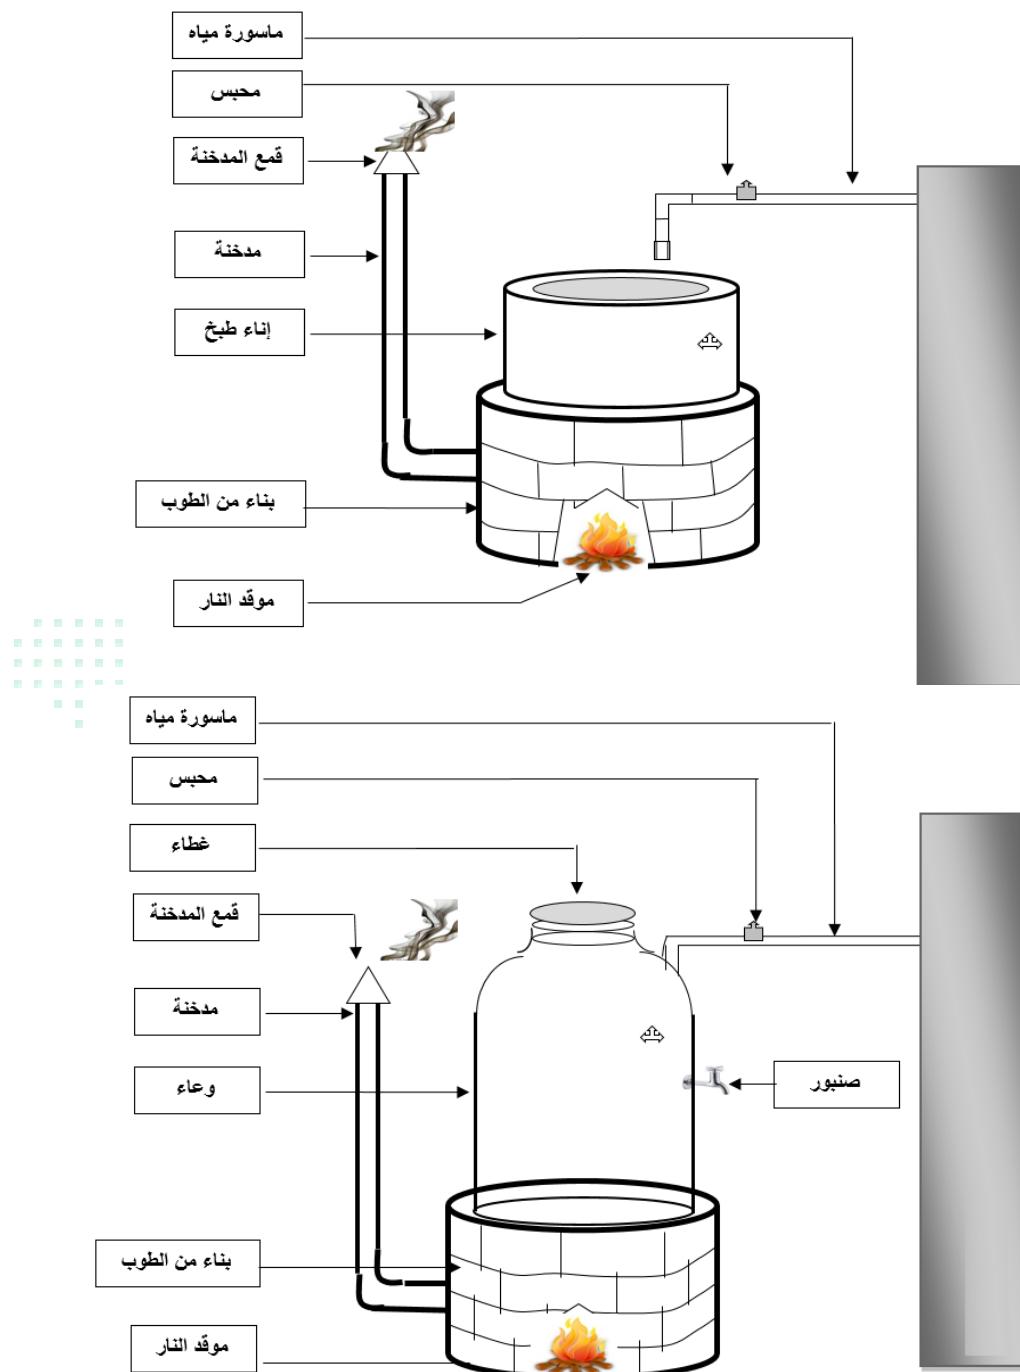


### مواقد الحطب





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة

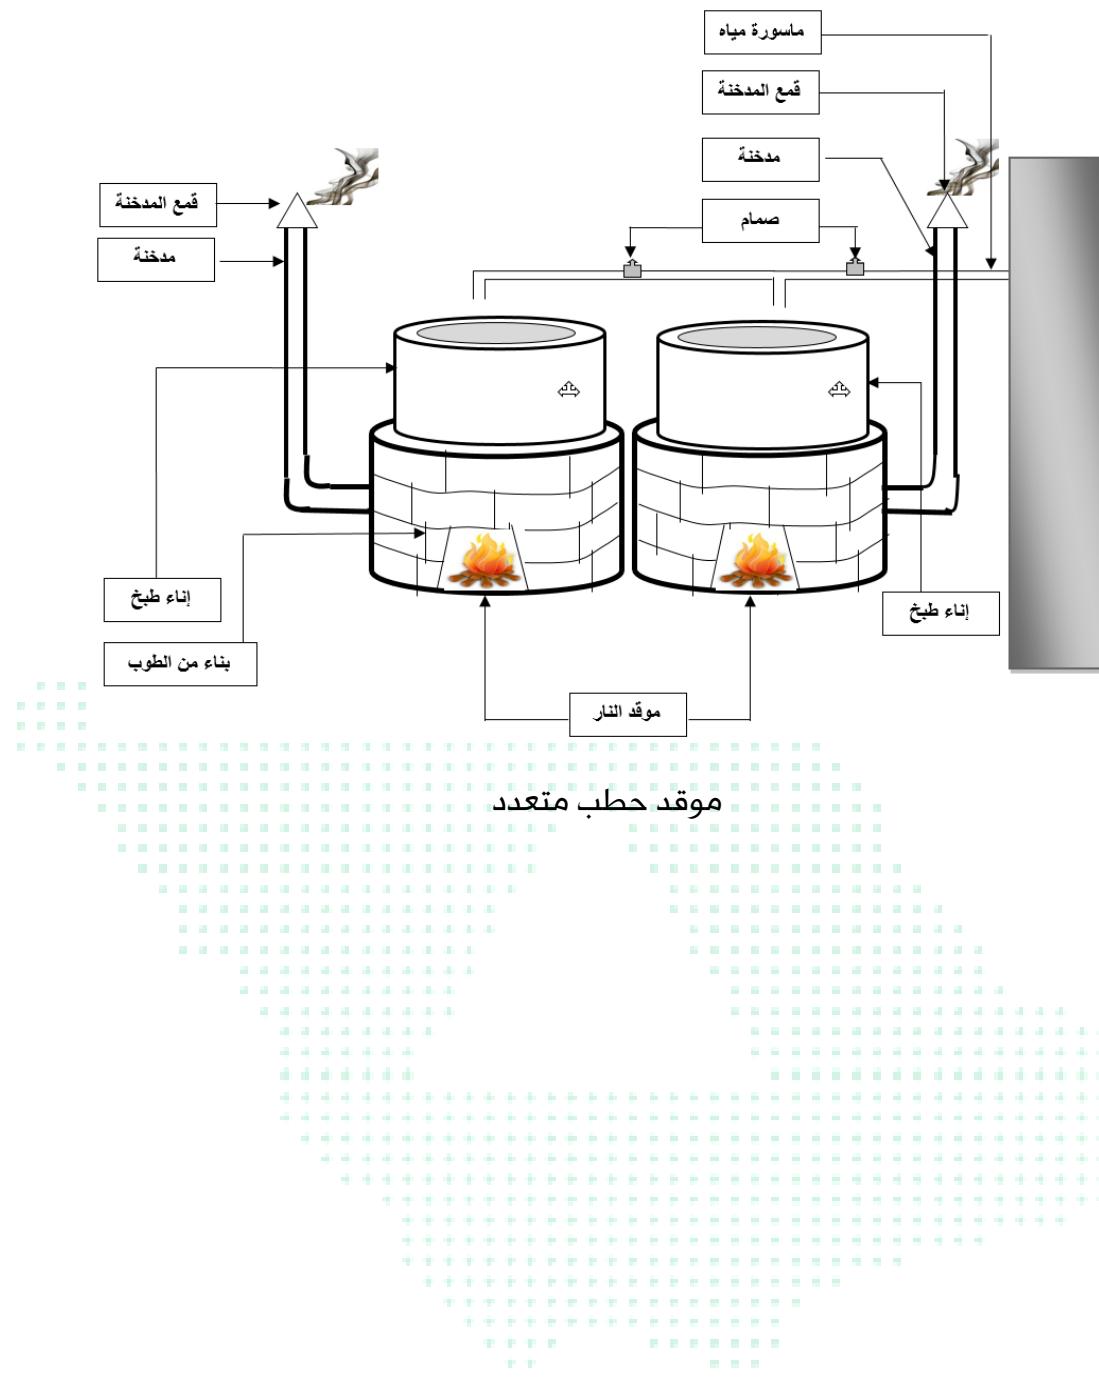



## الباب الخامس

### المختصون بأعمال السلامة





## أولاً: شروط تعيين مختصي السلامة

يجب تعيين مختصي السلامة وفق الشروط التالية:

١. أن يكون سعودي الجنسية.
٢. أن يكون لديه دورة تدريبية في مجال الوقاية والحماية من الحريق لا تقل مدتتها عن (٣) أيام.
٣. ألا يقل عمره عن (١٨) سنة ولا يزيد عن (٦٠) سنة.
٤. أن يتمتع باللياقة البدنية والصحية.
٥. أن يكون قادراً على استخدام خراطيم وطفايات الحريق والمساعدة في عمليات الإخلاء.
٦. أن يكون لديه الإمام الجيد بمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المشعر.

## ثانياً: مختصو السلامة في المخيمات

١. يجب تعيين ثلاثة مختصي سلامة على الأقل في كل مخيم، على أن يبدأ التعيين مع بداية تجهيز المخيم لاستقبال الحجاج.
٢. يجب تعيين مختص سلامة إضافي لكل (١٠٠٠) حاج في المخيمات التي يزيد عدد الحجاج فيها عن (١٥٠٠) حاج وحتى (١٠,٠٠٠) حاج.
٣. يجب تعيين مختص سلامة إضافي لكل (٢٠٠٠) حاج عند زيادة الحجاج في المخيم عن (١٠,٠٠٠) حاج.
٤. يجب ألا يقل عدد مختصي السلامة المتواجدين في المخيم في أي وقت عن نصف العدد الإجمالي المعين في المخيم.
٥. يجب عدم تكليف مختصي السلامة في المخيمات بأي أعمال خارجة عن المهام الموكلة لهم.
٦. يجب على شركات حاج الخارج وشركات حاج الداخل ومقدمي خدمة الحاج من القطاع غير الربحي تزويد قيادة الدفاع المدني في المشعر بأسماء مختصي السلامة وأرقام التواصل معهم، وجدول توزيعهم في ورديات على مدار الساعة.

## ثالثاً: مهام مختصي السلامة

١. التعاون مع مفتشي السلامة بالدفاع المدني وتسهيل مهام الكشف على المخيمات.
٢. مراقبة تطبيق الشروط الوقائية، وإبلاغ مفتشي السلامة بالدفاع المدني عن أي مخالفات.
٣. التعرف على خطط الإخلاء ومواجهة الحالات الطارئة، وتوزيع الأدوار، وتدريب العاملين في المخيم على المشاركة في تنفيذها.





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة

٤. تعريف الحجاج بمخارج الطوارئ والتصريف السليم عند الحاجة إلى إخلاء المخيم.
٥. التأكد من استمرار عمل أنظمة الوقاية والحماية من الحرائق وجاهزيتها للاستخدام.
٦. التأكد من وجود طفایيات الحرائق في مواقعها المخصصة لها وجاهزيتها للاستخدام.
٧. اتخاذ الإجراءات الالزامية لمنع الأعمال والحالات الخطيرة التي قد تؤدي إلى إشعال الحرائق أو إلهاق الضرب بالعاملين أو بالحجاج.
٨. التأكد من خلو ممرات ومخارج الطوارئ من العوائق.
٩. التأكد من خلو قنوات ومجاري تصريف السيول من العوائق أو الانسدادات.
١٠. التأكد من عدم وجود أي حاويات للغاز البترولي المسال، أو مواد بترولية في المخيمات.
١١. إبلاغ الدفاع المدني عن أعطال أنظمة الوقاية والحماية من الحرائق ومراقبة المخيم حتى عودتها للعمل.
١٢. تنظيم خدمة الحراسة على مداخل ومخارج المخيم.
١٣. مراقبة سيارات نقل الحطب والفحوص أثناء توقفها للتفريرغ.
١٤. التنسيق مع قيادة الدفاع المدني في المشعر للحصول على المواد التوعوية، وتوزيعها على الحجاج.

### ١٥. في حالة وقوع حريق:

أ. البحث وتحديد موقع الحريق.

ب. إبلاغ العمليات الأمنية على الرقم (٩١١).

ت. إبلاغ مجموعات الإشراف الوقائي بالدفاع المدني.

ث. استخدام خراطييم وطفایيات الحرائق لمكافحة الحرائق.

ج. تطبيق خطة الإخلاء.

ح. إرشاد فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق.

### ١٦. في حالة هطول الأمطار وجريان السيول:

أ. إزالة العوائق التي قد تسبب إعاقه أو إغلاق قنوات ومجاري تصريف السيول.

ب. تطبيق خطة الإخلاء إذا وجه الدفاع المدني بإخلاء المخيم.

ت. منع الحجاج من المشي في الأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار، أو أماكن التيارات المائية الجارية.

ث. تحذير الحجاج عن المخاطر المحتملة في الموقع.

ج. فصل التيار الكهربائي عن جميع الأجهزة باستثناء الإنارة.





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



١٧. في حالة هبوب الرياح القوية:

أ. إيقاف أعمال الطبخ، وإطفاء الموقد مشتعلة.

ب. تحذير الحجاج من الخروج إلى خارج المخيمات.

ت. تطبيق خطة الإخلاء إذا وجه الدفاع المدني بإخلاء المخيم.

ث. إنزال المواد أو الإنشاءات التي قد تحملها الرياح وتشكل خطراً على الحجاج.


١٨. الاستمرار في القيام بالمهام حتى انتهاء أعمال الحج ومغادرة الحجاج للمخيمات.





## الباب السادس

### إرشادات السلامة الوقائية للحجاج

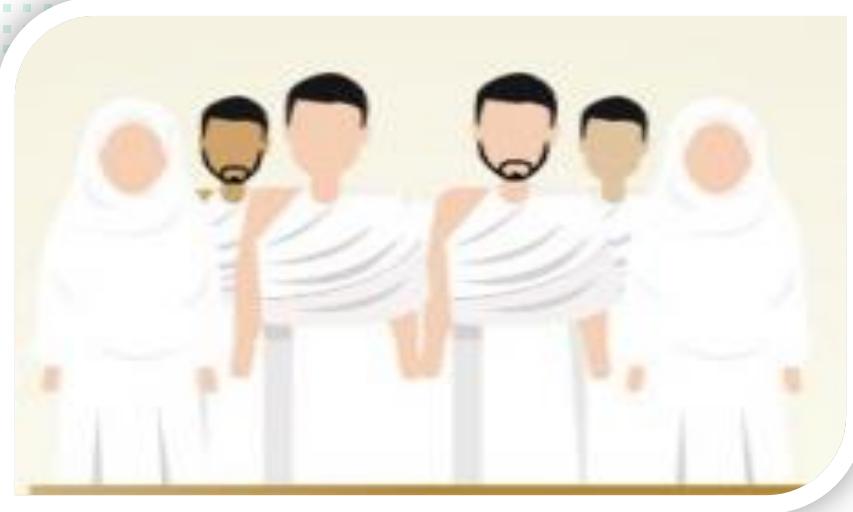



## إجراءات التصرف السليم أثناء الحالات الطارئة

تجدر الإشارة إلى أهمية وجود خطة مسبقة لمواجهة الحالات الطارئة، مع ضرورة تدريب الحاج على كل منهم بأقرب مخرج طوارئ.

وعند حدوث حريق لا سمح الله فإنه من الواجب اتباع الخطوات التالية:

- الاستجابة الواعية والسريعة عند سماع جرس الإنذار أو طلب المختصين بإخلاء المكان حتى لو كانت الحالة للتدريب.
- الحذر من الاختباء داخل المكان، والاتجاه إلى أقرب مخرج طوارئ آمن.
- عند مصادفة دخان في طريق الهروب ينبغي النزول على الأرض وإكمال الطريق حبواً لتفادي ضرر الدخان.
- الاتجاه إلى نقطة التجمع الخارجية وتسجيل الاسم لدى المسؤول عن المجموعة.

## إرشادات السلامة تجاه وسائل الحماية من الحرائق بمساكن الحاج

- معرفة أقرب مخرج طوارئ للتوجه إليه عند سماع صوت الإنذار وأثناء الحالات الطارئة.
- معرفة أماكن طفایيات الحرائق القريبة والتدريب على كيفية استخدامها عند اشتعال حريق.
- عدم وضع العوائق المانعة من رؤية طفایيات الحرائق أو استخدامها عند الحاجة.
- عدم إغلاق مخارج الطوارئ أو إعاقة الممرات المؤدية إليها سواءً بالافتراس أو وضع الحقائب والعفش أو الفرش أو غير ذلك.

## إرشادات السلامة أثناء تواجد الحاج داخل المخيمات

- الامتناع عن إشعال مصادر اللهب في مخيمات إسكان الحاج.
- الامتناع عن جلب واستخدام أي موقد للطهي وبالذات موقد الغاز، حيث تمنع التعليمات استخدام أو تداول الغاز البترولي المسال (LPG) بمنطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.





## إرشادات السلامة عند استخدام المصاعد والسلالم المتحركة

- الدخول بانتظام وعدم التدافع.
- عدم التزاحم بداخل المصعد و التقييد بالوزن المحدد.
- في حال تعطل المصعد اضغط على زر التنبيه أو الجرس أو الهاتف الداخلي.
- عدم التدافع عند الدخول أو الخروج من المصعد أو السلم الكهربائي.

## إرشادات السلامة للوقاية من أخطار الكهرباء

- عدم استخدام التوصيلات الكهربائية التي لا تحمل علامة الجودة السعودية.
- الحرص على استخدام الأجهزة الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس.
- عدم لمس الأجهزة الكهربائية بأيدي مبتلة.
- عدم تحمل التوصيلات الكهربائية أكثر من طاقتها.
- فصل الأجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائي فور الانتهاء من استخدامها.

## إرشادات السلامة عند استخدام الانفاق

- عدم الافتراس أو الجلوس داخل الأنفاق أو خارجها.
- عند ملاحظة اردحان داخل النفق يجب التريث وعدم الدخول.
- التعرف على مخارج الطوارئ داخل النفق لاستخدامها عند حدوث طارئ لا قدر الله.
- اتبع ارشادات رجال الأمن المسؤولون عن سلامة المنشآت داخل النفق.

## إرشادات السلامة عند هطول الأمطار

- الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والتوجه إلى أماكن آمنة.
- سلوك الطرق المرتفعة وتجنب المناطق المنخفضة.
- عدم المرور من خلال تجمعات المياه أو السير في التيارات المائية مشياً على الأقدام.





## إرشادات السلامة عند هبوب الرياح

- عدم الخروج من مقر الإقامة إلا إذا طلب ذلك من قبل الجهات المختصة.
- الابتعاد عن الأعمدة أو المباني تحت الإنشاء.
- التوجه إلى أقرب مكان آمن لمن هم خارج المخيمات.





## الخاتمة

حرصت المديرية العامة للدفاع المدني على إعداد هذا الدليل والذي يحوي في مضمونه متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواجب توافرها في المباني وفي مخيمات إسكان الحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة، وقد تم إعداد هذه الشروط طبقاً لمعايير فنية من قبل نخبة من المتخصصين في الوقاية والحماية من الحرائق وتمت عليها التعديلات الفنية والقانونية ليسهل تنفيذها ومتابعتها من قبل العاملين بالسلامة والإشراف الوقائي.

وهذه الشروط مرجع رئيسي لتحقيق الهدف الذي تعمل المديرية العامة للدفاع المدني لأجله وهو توفير الوقاية والحماية من الحرائق لحجاج بيت الله الحرام بمنطقة المشاعر المقدسة، من واقع الأعمال المناظة بها في ظل الخدمات الكبيرة والممتدة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة لتهيئة وتقديم كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وتأمل المديرية العامة للدفاع المدني أن تضطلع جميع الجهات المعنية بمسؤوليتها للتنفيذ بتنفيذ هذه الشروط لرفع المستوى الوقائي بالمشاعر المقدسة وخلق بيئة آمنة خالية من الأخطار.

ونسأل المولى جلت قدرته أن يوفق جميع القائمين على خدمة ضيوف الرحمن وأن يجزل لهم الثواب .. وأن يمكن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين إنه سميع مجيب.





# دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



## نماذج تعهّدات الإضافات





# دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة

## التعهد الخاص بإضافة الألواح الجبسية

رقم المرجع:

اسم الشركة:

نتعهد نحن الموقعون أدناه بتنفيذ الإضافات وفق الضوابط المحددة في الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والمبلغ لنا من قبل وزارة الحج والعمرة، مع الالتزام بما يلي:

١. تركيب الألواح الجبسية على السياج الخارجي للمخيمات وفق الضوابط الموضحة في الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة.
٢. عدم إغلاق الممرات بالقواطع الجبسية سواءً للفصل بين المخيمات أو للفصل بين الأقسام الداخلية للمخيم الواحد.
٣. استخدام الألواح الجبسية على الحدود الخارجية لمربعات الخيام الداخلية، مع عدم التأثير على التقسيم الأصلي للخيام بالمشروع.
٤. عدم تركيب الألواح الجبسية على الفواصل الداخلية بين الخيام.
٥. ألا يؤثر الفصل بين قسم الرجال والنساء على إمكانية الإخلاء بكل الاتجاهات.
٦. أن تكون الألواح الجبسية من النوع المقاوم للحرق، وبما يتوافق مع قيمة مقاومة خيام المشروع، وتقديم شهادة بذلك.
٧. ألا يزيد ارتفاع القواطع الجبسية عن مستوى السواتر الأساسية المركبة في المشروع.
٨. المحافظة على عدد الأبواب في التصميم الأصلي وفي موقعها المعتمدة على الممرات.
٩. عدم تركيب الأبواب التي تفتح باتجاه الممرات في الخيام واستخدام أبواب السحاب.
١٠. عدم إغلاق الممرات أو قطع اتصالها.
١١. عدم حجب أو التأثير على أنظمة الرش وأنظمة الإنذار.
١٢. أن تكون ألواح الجبس المستخدمة في دورات المياه والمغاسل مقاومة للرطوبة.
١٣. التخلص من أية بقايا للألواح بعد الانتهاء من التركيب وإخراجها إلى خارج المشعر.
١٤. عدم التأثير على أنظمة الإطفاء أو إغلاقها أو حجبها.
١٥. تعليق صورة ملونة من المخطط على ورق بمقاس لا يقل عن (A2) على مدخل المخيم، مع الاحتفاظ بنسخة من المخطط الموافق عليه لدى المشرف على الموقع.
١٦. التعاقد مع مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لمتابعة التنفيذ حسب المخططات وال تصاميم المعتمدة.
١٧. تقديم تقرير فني من مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق يفيد بسلامة تركيب الإضافات وفق المخططات المعتمدة بعد انتهاء أعمال الإضافة.
١٨. إذا اتضح وجود خطورة من أية إضافة تمت الموافقة عليها فسيتم إيقاف تنفيذها وإبلاغ قيادة الدفاع المدني بالمشعر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
١٩. إزالة أية إضافات سابقة لم يتم إيضاحها في المخطط المعتمد.

المسؤول عن الشركة

ختام الشركة

الاسم:

رقم الجوال:

التوقيع:

التاريخ:





# دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



## التعهد الخاص بإضافة المطبخ

رقم المربي:

اسم الشركة:

نتعهد نحن الموقعون أدناه بتنفيذ الإضافات وفق الضوابط المحددة في الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والمبلغ لنا من قبل وزارة الحج والعمرة، مع الالتزام بما يلي:

١. استخدام موقد الكهرباء فقط في عمليات الطبخ.
٢. فصل خيمة المطبخ عن بقية الخيام بحائط من الطوب الاسمنتي لا يقل عرضه عن (٢٠) سم، وبارتفاع لا يقل عن ارتفاع العارض الأفقي لخيمة.
٣. تغطية المطبخ بنظام الرش الآلي حسب المعتمد في المشروع، مع مراعاة أن تكون المرشات من النوع قادر على تحمل درجات الحرارة المتوقعة أثناء الطبخ.
٤. تركيب أنظمة الإطفاء من قبل شركات أو مؤسسات مرخصة في مجال تركيب وصيانة أنظمة الإطفاء.
٥. ترك فتحات كافية لتهوية المطبخ في الجهة الخارجية للمخيم وبعيدة عن الخيام المجاورة.
٦. تزويد المطبخ بنظام تهوية مناسب.
٧. التخلص من أية بقايا لمواد البناء بعد انتهاء الأعمال وإخراجها إلى خارج المنشعر.
٨. عدم التأثير على أنظمة الإطفاء أو إغلاقها أو حجبها.
٩. تعليق صورة ملونة من المخطط على ورق بمقاس لا يقل عن (A2) على مدخل المخيم، مع الاحتفاظ بنسخة من المخطط الموافق عليه لدى المشرف على الموقع.
١٠. التعاقد مع مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لمتابعة التنفيذ حسب المخططات والتصاميم المعتمدة.
١١. تقديم تقرير فني من مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق يفيد بسلامة تركيب الإضافات وفق المخططات المعتمدة بعد انتهاء أعمال الإضافة.
١٢. إذا اتضح وجود خطورة من أية إضافة تمت الموافقة عليها فسيتم إيقاف تنفيذها وإبلاغ قيادة الدفاع المدني بالمشعر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
١٣. إزالة أية إضافات سابقة لم يتم إيضاحتها في المخطط المعتمد.

المسؤول عن الشركة

الاسم:  
رقم الجوال:  
التوقيع:  
التاريخ:

ختم الشركة



# دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة

## التعهد الخاص بإضافة المواضيء ودورات المياه

رقم المربع:

اسم الشركة:

نتعهد نحن الموقعون أدناه بتنفيذ الإضافات وفق الضوابط المحددة في الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والمبلغ لنا من قبل وزارة الحج والعمرة، مع الالتزام بما يلي:

١. عدم التأثير على مخارج وممرات الطوارئ أو إغلاقها أو تقليل اتساعها.
٢. عدم التأثير على أنظمة الإطفاء أو إغلاقها أو حجبها.
٣. تركيب أرضيات من النوع الذي لا يسمح بالانزلاق.
٤. مراعاة الميوول والمناسيب لتجنب تجمع المياه.
٥. عدم تركيب أية مقابس (أفياش) بالقرب من المواضيء.
٦. التخلص من أية بقايا لمواد البناء بعد انتهاء الأعمال وإخراجها إلى خارج المشعر.
٧. تعليق صورة ملونة من المخطط على ورق بمقاس لا يقل عن (A2) على مدخل المخيم، مع الاحتفاظ بنسخة من المخطط الموافق عليه لدى المشرف على الموقع.
٨. التعاقد مع مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لمتابعة التنفيذ حسب المخططات والتصاميم المعتمدة.
٩. تقديم تقرير فني من مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق يفيد بسلامة تركيب الإضافات وفق المخططات المعتمدة بعد انتهاء أعمال الإضافة.
١٠. إذا اتضح وجود خطورة من أية إضافة تمت الموافقة عليها فسيتم إيقاف تنفيذها وإبلاغ قيادة الدفاع المدني بالمشعر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
١١. إزالة أية إضافات سابقة لم يتم إيضاحتها في المخطط المعتمد.

### المسؤول عن الشركة

### ختم الشركة

الاسم:

رقم الجوال:

التوقيع:

التاريخ:





# دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



## التعهد الخاص بتغطية أسقف الممرات

رقم المربع:

اسم الشركة:

نتعهد نحن الموقعون أدناه بتنفيذ الإضافات وفق الضوابط المحددة في الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والمبلغ لنا من قبل وزارة الحج والعمرة، مع الالتزام بما يلي:

١. عدم استخدام الألواح الجبسية لتغطية أسقف الممرات.
٢. عدم الإضرار بمكونات المشروع.
٣. ترك مسافة للتهوية بارتفاع لا يقل عن (٦٠) سم من العارض الأفقي للمخيمات.
٤. ألا يزيد طول التطليل المستمر عن (٥) متر، وإذا كانت هناك حاجة لتغطية أكبر من ذلك فسيتم الفصل بمسافة بدون تغطية بطول (١١) متر بعد كل (٥) متر.
٥. عدم إضافة أية مصابيح أو تمديدات كهربائية في التغطية.
٦. التخلص من أية بقايا للمواد بعد الانتهاء من التركيب وإخراجها إلى خارج المشعر.
٧. عدم التأثير على أنظمة الإطفاء أو إغلاقها أو حجبها.
٨. تعليق صورة ملونة من المخطط على ورق بمقاس لا يقل عن (A2) على مدخل المخيم، مع الاحتفاظ بنسخة من المخطط الموافق عليه لدى المشرف على الموقع.
٩. التعاقد مع مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لمتابعة التنفيذ حسب المخططات والتصاميم المعتمدة.
١٠. تقديم تقرير فني من مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق يفيد بسلامة تركيب الإضافات وفق المخططات المعتمدة بعد انتهاء أعمال الإضافة.
١١. إذا اتضح وجود خطورة من أية إضافة تمت الموافقة عليها فسيتم إيقاف تنفيذها وإبلاغ قيادة الدفاع المدني بالمشعر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
١٢. إزالة أية إضافات سابقة لم يتم إيضاحتها في المخطط المعتمد.

ختم الشركة

المسؤول عن الشركة

الاسم:

رقم الجوال:

التوقيع:

التاريخ:





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



### التعهد الخاص بتغطية أسقف المداخل

رقم المربع:

اسم الشركة:

نتعهد نحن الموقعون أدناه بتنفيذ الإضافات وفق الضوابط المحددة في الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والمبلغ لنا من قبل وزارة الحج والعمرة، مع الالتزام بما يلي:

١. لا يتجاوز عمق التغطية بداية أول ممر عرضي.
٢. عدم استخدام الألواح الجبسية لتغطية أسقف المداخل.
٣. عدم الإضرار بمكونات المشروع.
٤. ترك مسافة للتهوية بارتفاع لا يقل عن (٦٠) سم من العارض الأفقي للمخيمات.
٥. عدم إضافة أية مصابيح أو تمديدات كهربائية في التغطية.
٦. التخلص من أية بقايا للمواد بعد الانتهاء من التركيب وإخراجها إلى خارج المشعر.
٧. عدم التأثير على أنظمة الإطفاء أو إغلاقها أو حجبها.
٨. تعليق صورة ملونة من المخطط على ورق بمقاس لا يقل عن (A2) على مدخل المخيم، مع الاحتفاظ بنسخة من المخطط الموافق عليه لدى المشرف على الموقع.
٩. التعاقد مع مكتب هندسي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لمتابعة التنفيذ حسب المخططات وال تصاميم المعتمدة.
١٠. تقديم تقرير فني من مكتب هندسي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق يفيد بسلامة تركيب الإضافات وفق المخططات المعتمدة بعد انتهاء أعمال الإضافة.
١١. إذا اتضح وجود خطورة من أية إضافة تمت الموافقة عليها فسيتم إيقاف تنفيذها وإبلاغ قيادة الدفاع المدني بالمشعر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
١٢. إزالة أية إضافات سابقة لم يتم إيضاحتها في المخطط المعتمد.

المسؤول عن الشركة

ختم الشركة

الاسم:

رقم الجوال:

التوقيع:

التاريخ:





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



### التعهد الخاص بإضافة موقع التخزين

رقم المربع:

اسم الشركة:

نتعهد نحن الموقعون أدناه بتنفيذ الإضافات وفق الضوابط المحددة في الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والمبلغ لنا من قبل وزارة الحج والعمرة، مع الالتزام بما يلي:

١. فصل خيمة التخزين عن بقية الخيام ب حاجز مقاوم للحرق لمدة لا تقل عن ساعة واحدة، وبارتفاع لا يقل عن ارتفاع العارض الأفقي للخيمة.
٢. تركيب نظام إنذار من الحرائق في الموضع التي لا يغطيها نظام الرش الآلي على أن توضع لوحة التحكم في مكتب الاستقبال وتكون خاضعة للمراقبة على مدار الساعة.
٣. تركيب أنظمة الإنذار من قبل شركات أو مؤسسات مرخصة في مجال تركيب وصيانة أنظمة الإنذار.
٤. التخلص من أية بقايا لمواد البناء بعد انتهاء الأعمال وإخراجها إلى خارج المشعر.
٥. عدم التأثير على أنظمة الإطفاء أو إغلاقها أو حجبها.
٦. تعليق صورة ملونة من المخطط على ورق بمقاس لا يقل عن (A2) على مدخل المخيم، مع الاحتفاظ بنسخة من المخطط الموافق عليه لدى المشرف على الموقع.
٧. التعاقد مع مكتب هندسي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لمتابعة التنفيذ حسب المخططات والتصاميم المعتمدة.
٨. تقديم تقرير في من مكتب هندسي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق يفيد بسلامة تركيب الإضافات وفق المخططات المعتمدة بعد انتهاء أعمال الإضافة.
٩. إذا اتضح وجود خطورة من أية إضافة تمت الموافقة عليها فسيتم إيقاف تنفيذها وإبلاغ قيادة الدفاع المدني بالمشعر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
١٠. إزالة أية إضافات سابقة لم يتم إيضاحتها في المخطط المعتمد.

#### المسؤول عن الشركة

الاسم:

رقم الجوال:

التوقيع:

التاريخ:

#### ختم الشركة





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



### التعهد الخاص بإضافة المصاعد والسلامم الكهربائية

رقم المربي:

اسم الشركة:

- نتعهد نحن الموقعون أدناه بتنفيذ الإضافات وفق الضوابط المحددة في الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والمبلغ لنا من قبل وزارة الحج والعمرة، مع الالتزام بما يلي:
١. الانتهاء من تركيب المصعد أو السلم الكهربائي قبل بداية اليوم الأول من شهر ذي الحجة.
  ٢. تركيب المصعد أو السلم الكهربائي من قبل شركات أو مؤسسات مرخصة في مجال تركيب وصيانة المصاعد.
  ٣. تركيب وصيانة وتشغيل المصاعد والسلامم الكهربائية وفق المتطلبات الواردة في كود البناء السعودي.
  ٤. تقديم عقد لصيانة المصعد أو السلم الكهربائي من قبل شركة أو مؤسسة مرخصة في مجال صيانة المصاعد.
  ٥. تركيب السلامم الكهربائية بطريقة تمنع حركتها من موقعها عند استخدامها وتتضمن انسيابية حركة الحاج أثناء الصعود أو النزول.
  ٦. عزل وحماية التمديدات الكهربائية والتجهيزات الميكانيكية وحمايتها من وصول تسربات المياه إليها.
  ٧. تركيب قاطع كهربائي خاص لكل مصعد أو سلم كهربائي يتم من خلاله فصل التيار الكهربائي في الحالات الطارئة.
  ٨. تركيب قاطع للتسربات الكهربائية يعمل تلقائياً لفصل التيار عند حدوث أي إتماسات أو تسربات كهربائية.
  ٩. تأريض التركيبات والتمديدات الكهربائية والمعدنية الخاصة بالسلامم.
  ١٠. توفير فنيين متخصصين بعدد لا يقل عن (٢) من قبل الشركة القائمة بأعمال صيانة المصعد أو السلم الكهربائي لإصلاح الأعطال حالاً أو إيقاف استخدامها في الحالات الطارئة.
  ١١. تزويد السلم الكهربائي بعدد (٢) قاطع إيقاف للطوارئ أحدهما عند البسطة السفلية للسلم والآخر عند البسطة العلوية.
  ١٢. اتخاذ التدابير الوقائية لمنع سقوط الأشخاص أو انحصار الأجسام في أجزاء المصعد أو السلم الكهربائي.
  ١٣. تعين عدد (٢) موظف لكل سلم كهربائي لتنظيم صعود الحجاج ونزولهم عند استخدام السلم.
  ١٤. فصل التيار الكهربائي عن المصاعد والسلامم الكهربائية عند هطول الأمطار وفي الحالات الطارئة.
  ١٥. عدم التأثير على أنظمة الإنطفاء أو إغلاقها أو حجبها.
  ١٦. تعليق صورة ملونة من المخطط على ورق بمقاس لا يقل عن (A2) على مدخل المخيم، مع الاحتفاظ بنسخة من المخطط الموافق عليه لدى المشرف على الموقع.
  ١٧. التعاقد مع مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لمتابعة التنفيذ حسب المخططات والتصاميم المعتمدة.
  ١٨. تقديم تقرير فني من مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق يفيد بتركيب الإضافات وفق المخططات المعتمدة بعد انتهاء أعمال الإضافة.
  ١٩. تقديم تقرير من جهة فحص فنية مرخصة يفيد بسلامة تركيب السلم الكهربائي أو المصعد وجاهزيته للاستخدام بعد الانتهاء من التركيب.
  ٢٠. إذا اتضح وجود خطورة من أية إضافة تمت الموافقة عليها فسيتم إيقاف تنفيذها وإبلاغ قيادة الدفاع المدني بالمشعر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
  ٢١. إزالة أية إضافات سابقة لم يتم إيضاحتها في المخطط المعتمد.

المؤهل عن الشركة

ختم الشركة

الاسم:

رقم الجوال:

التواقيع:

التاريخ:





## دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة



### التعهد الخاص بإضافة الخيام

رقم المربع:		اسم الشركة:
-------------	--	-------------

نتعهد نحن الموقعون أدناه بتنفيذ الإضافات وفق الضوابط المحددة في الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والمبلغ لنا من قبل وزارة الحج والعمرة، مع الالتزام بما يلي:

١. تركيب نظام الإطفاء من قبل شركات أو مؤسسات مرخصة في مجال تركيب وصيانة أنظمة الإطفاء.
٢. التخلص من أية بقايا لمواد البناء بعد انتهاء الأعمال وإخراجها إلى خارج المشرع.
٣. عدم التأثير على أنظمة الإطفاء أو إغلاقها أو حجبها.
٤. تعليق صورة ملونة من المخطط على ورق بمقاس لا يقل عن (A2) على مدخل المخيم، مع الاحتفاظ بنسخة من المخطط الموافق عليه لدى المشرف على الموقع.
٥. التعاقد مع مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لمتابعة التنفيذ حسب المخططات والتصاميم المعتمدة.
٦. تقديم تقرير فني من مكتب هندي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحرائق يفيد بسلامة تركيب الإضافات وفق المخططات المعتمدة بعد انتهاء أعمال الإضافة.
٧. إذا اتضح وجود خطورة من أية إضافة تمت الموافقة عليها فسيتم إيقاف تنفيذها وإبلاغ قيادة الدفاع المدني بالشرع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
٨. إزالة أية إضافات سابقة لم يتم إياضحها في المخطط المعتمد.

المسؤول عن الشركة

ختم الشركة

الاسم:

رقم الجوال:

التوقيع:

التاريخ:





## المراجع

١. الأمر السامي الكريم رقم ٧/ب/١٤٦٠ و تاريخ ١٤١٨/٨/٢ والأمر السامي الكريم رقم ٧/ب/٧٠٢٢ و تاريخ ١٤٢٢/٢/١٤ بشأن حظر الغاز البترولي المسال بمنطقة المشاعر المقدسة بموسم الحج.
٢. نظام الدفاع المدني ولوائحه.
٣. تنظيم حظر الغاز الصادر بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم ٩٥٨٨ و تاريخ ١٤٤١/١/٢١ هـ المشار فيها إلى برقية معالي وزير الطاقة رقم ١٤٤٠-١٨٧٧-٠١ و تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١ هـ القاضية بمنع استخدام مولدات الطاقة الكهربائية في مخيمات إسكان الحجاج في المشاعر المقدسة.
٤. برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٩٥٨٨ و تاريخ ١٤٤١/١/٢١ هـ المشار فيها إلى برقية معالي وزير الطاقة رقم ١٤٤٠-١٨٧٧-٠١ و تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١ هـ القاضية بمنع استخدام مولدات الطاقة الكهربائية في مخيمات إسكان الحجاج في المشاعر المقدسة.
٥. الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801.
٦. دليل الشروط الوقائية في المشاعر المقدسة ١٤٤٥ هـ.

